

Num. rapport: 20200013598-V.1

EXEMPLAIRE ORIGINAL

PROCÈS-VERBAL D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DÉFINITIF ou RÉSIDENTIEL**GENERALITE**

Type d'installation: Existante

Lieu d'inspection: Avenue Dolez 185 à 1180 Bruxelles

Suivant Article: Art. 86, Art. 271

Date d'inspection: 26/02/2020

Inspecteur:

Propriete de:

Pers.Cont.:

Type de locaux: Maison

Type d'inspection: Visite de contrôle

Autres Reglements:

Contrôle suivant: 26/02/2045 ou dans: 299 mois

Installateur: TECH-IMMO SERVICES sprl

T.V.A.: BE0882301409

tel.:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Numero EAN:

Compteur: 20323614

Marque:

Index I:

Index II:

Raccordement: souterrain ou aérien

Tension de serv.: 3x230V

Liaison comptage-coffre de repart.

I max. instal.: 40A

Type de cable: EXVB

Protection principale: aut. 3p 32A

Nombre de cond.: 3

Section: 10 mm²**CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS**

Description Installation:

 voir les schemas en annexe

Installation executee conformement aux schema's: en ordre

Inventaire des influences externes present et signe: p.a

Protection contre les chocs electriques:

Fonctionn. bouton d'essai: en ordre

Electrode de terre:

Continuite PE et liaison equipotentielle: en ordre

Inter.Diff.General: 4p 40A/300mA

Pas encore places:

Nombre de tableaux: 1

Contrôle Boucle de default: en ordre

type: piquets

Materiel fixe ou mobile: p.a

est plombé par scelles: p.a

 schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation

Etat du materiel_electrique: en ordre

Contact direct: en ordre

Resist. d'isolement general: 5 Mohm

Section: 16 mm²

Diff. supplém.: 4p 40A/30mA

Nombre de circuits terminaux: 16

Contact indirect: en ordre

Resistance de dispersion: 4.80 Ohm

CONCLUSION**L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE**

L'installation peut rester/ être mise en service. L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, telle que prévu par Art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,


CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11 - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..

N12 - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

N13 - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

ORGANISME DE CONTROLE	INSPECT BELGIUM asbl/vzw	TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
IBAN:	TVA BE0647601296	info@inspectbelgium.be
http://www.inspectbelgium.be	Avenue Eiffel, 8 - 1300 WAVRE	Schaliëhoevedreef, 20 T 2800 Mechelen
Mission: 3314	No Client:	Contact:
Client / Entreprise: TECH-IMMO SERVICES sprl	Adresse : Rue Reimond Stijns, 103, 1080 Molenbeek-Saint-Jean	TVA: BE0882301409
	Ref.PV precedent.:	Date d'emission: 2020-03-03



Num. rapport: **20200013598-V.1**

EXEMPLAIRE ORIGINAL


INFORMATIONS GENERALES

Le propriétaire de l'installation électrique en présence ou son gérant est tenu par les prescriptions réglementaires suivantes, conformément à AM du 06.12.2006

Art273-7

1. l'obligation de conserver le rapport de conformité dans le dossier de l'installation électrique.
2. l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation et l'obligation de faire procéder à un contrôle de conformité de toute modification ou extension importante de l'installation électrique soit par un organisme agréé soit par l'autorité habilitée ou chargée de le faire selon les prescriptions de l'article 275.
3. l'obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant la Sécurité du Travail dans ses attributions et le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
4. l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations domestiques.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

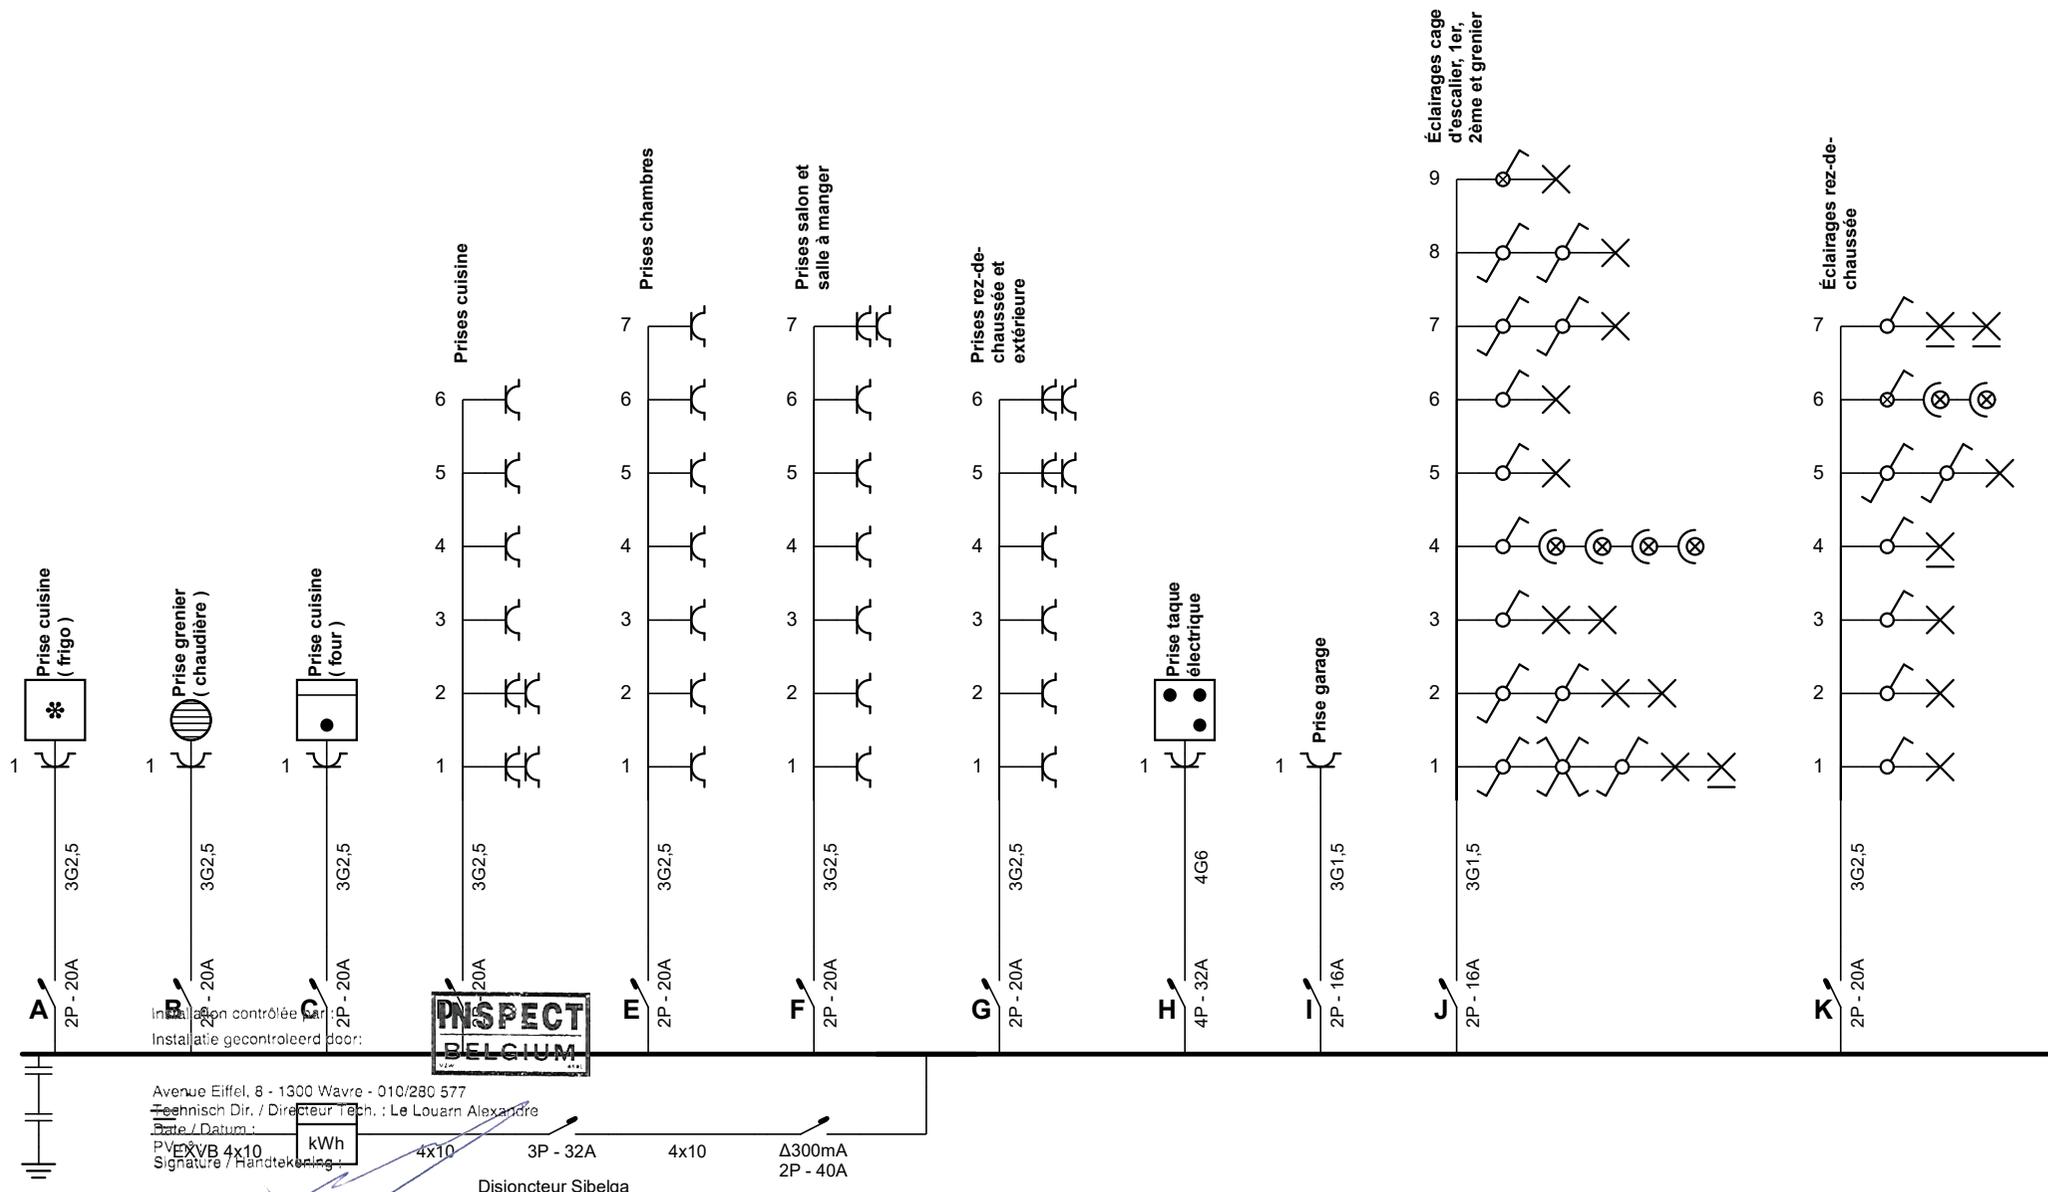


Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
 Technisch Dir. / Directeur Tech.: Le Louarn Alexandre
 Date / Datum: _____
 PV: EXVB 4x10 kWh
 Signature / Handtekening: _____

Organisme agréé
 INSPECT BELGIUM
 Avenue Eiffel 8
 1300 Wavre
 Tél.: 010 280 577 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@inspectbelgium.be
 BE 0647.601.296

Adresse de l'installation électrique
 Av. Dolez 185
 1180 Bruxelles
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 TECH-IMMO SERVICES
 Rue Reimond Stijns 103
 1080 Bruxelles
 Tél.: 02/414.81.39 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@tech-immo.be
 BE 0882.301.409

p. 1/6
Schéma unifilaire
 3 x 230V ~ 50Hz

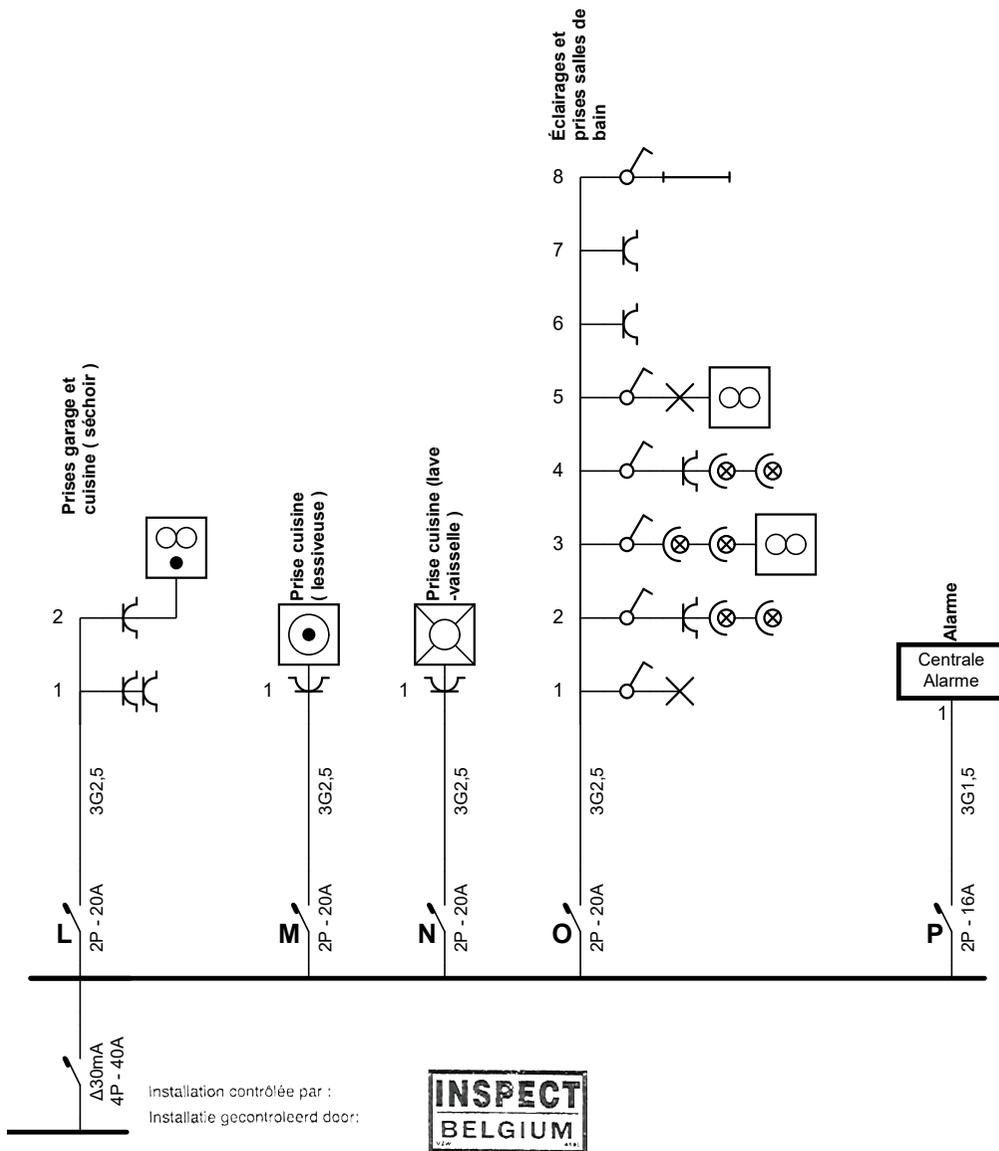

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
 Technisch Dir. / Directeur Tech. : Le Louarn Alexandre
 Date / Datum :
 PV n° :
 Signature / Handtekening :

Organisme agréé

INSPECT BELGIUM
 Avenue Eiffel 8
 1300 Wavre
 Tél.: 010 280 577 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@inspectbelgium.be
 BE 0647.601.296

Adresse de l'installation électrique

Av. Dolez 185
 1180 Bruxelles
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -


Installateur

TECH-IMMO SERVICES
 Rue Reimond Stijns 103
 1080 Bruxelles
 Tél.: 02/414.81.39 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@tech-immo.be
 BE 0882.301.409

p. 2/6**Schéma unifilaire**

3 x 230V ~ 50Hz

Rez-de-chaussee

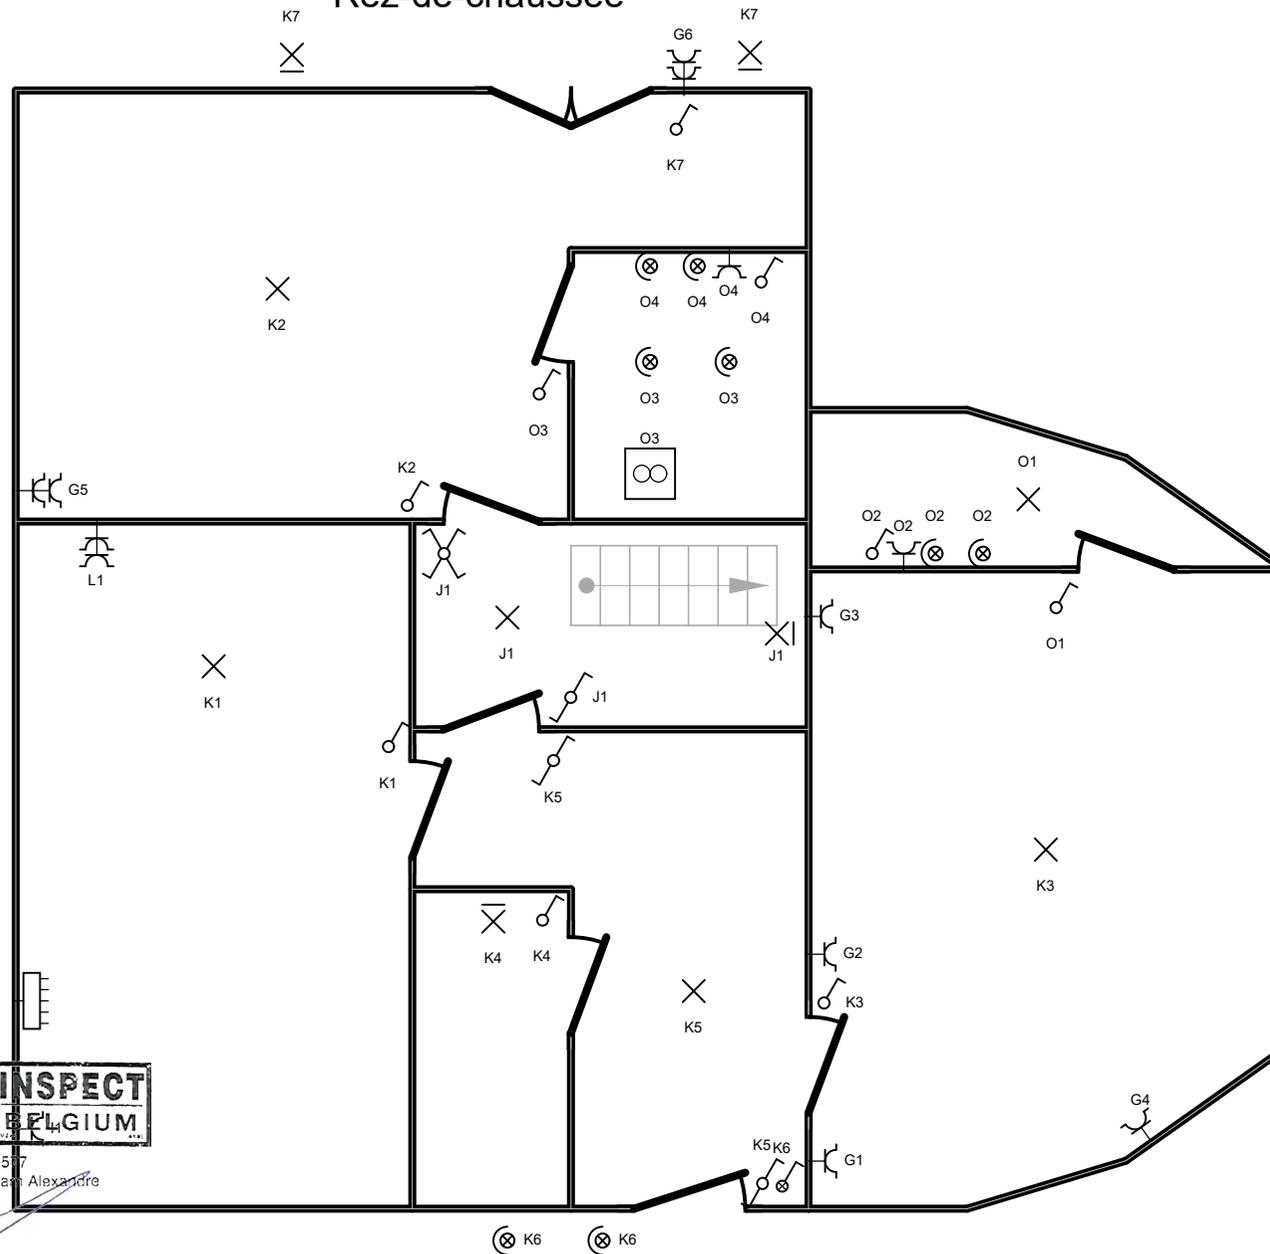

Installation contrôlée par :
 Installatie gecontroleerd door:



Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
 Technisch Dir. / Directeur Tech. : Le Louvain Alexandre
 Date / Datum :
 PV n° :
 Signature / Handtekening :

Organisme agréé

INSPECT BELGIUM
 Avenue Eiffel 8
 1300 Wavre
 Tél.: 010 280 577 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@inspectbelgium.be
 BE 0647.601.296

Adresse de l'installation électrique

Av. Dolez 185
 1180 Bruxelles
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -


Installateur

TECH-IMMO SERVICES
 Rue Reimond Stijns 103
 1080 Bruxelles
 Tél.: 02/414.81.39 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@tech-immo.be
 BE 0882.301.409

p. 3/6**Schéma de position**

3 x 230V ~ 50Hz

1er étage

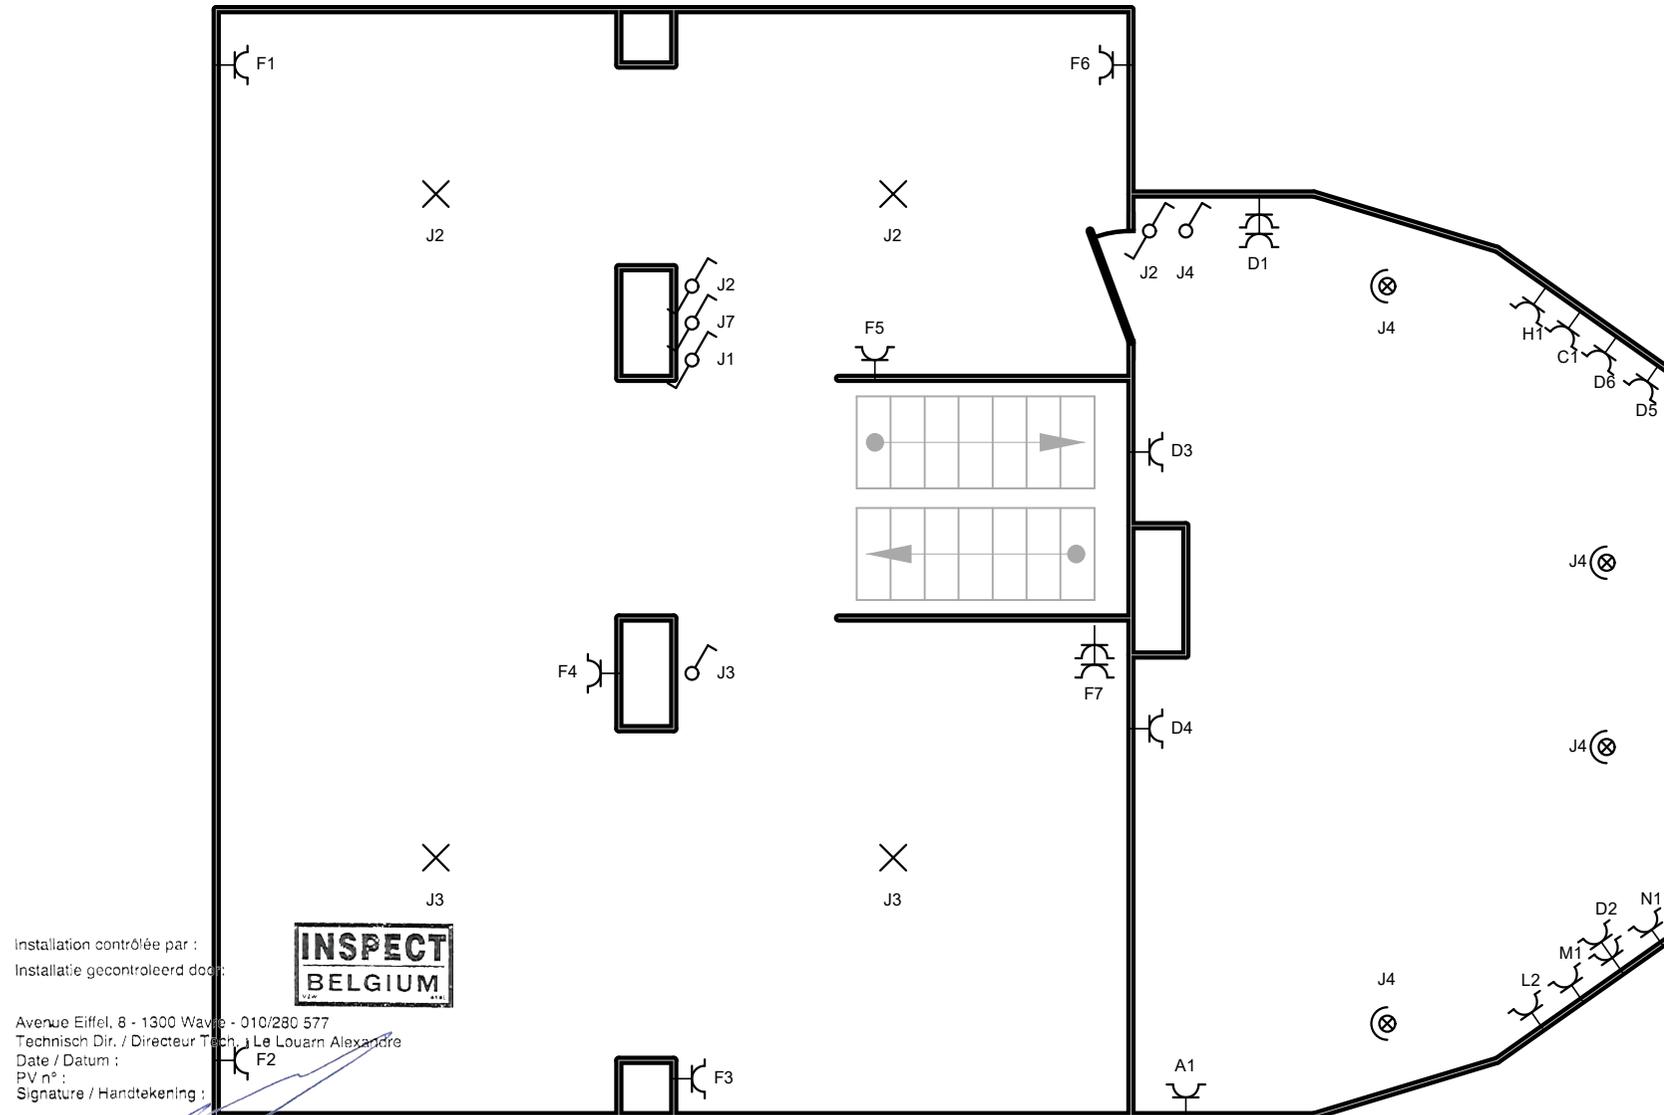**Organisme agréé**

INSPECT BELGIUM
 Avenue Eiffel 8
 1300 Wavre
 Tél.: 010 280 577 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@inspectbelgium.be
 BE 0647.601.296

Adresse de l'installation électrique

Av. Dolez 185
 1180 Bruxelles
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -


Installateur

TECH-IMMO SERVICES
 Rue Reimond Stijns 103
 1080 Bruxelles
 Tél.: 02/414.81.39 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@tech-immo.be
 BE 0882.301.409


p. 4/6**Schéma de position**

3 x 230V ~ 50Hz

2e étage

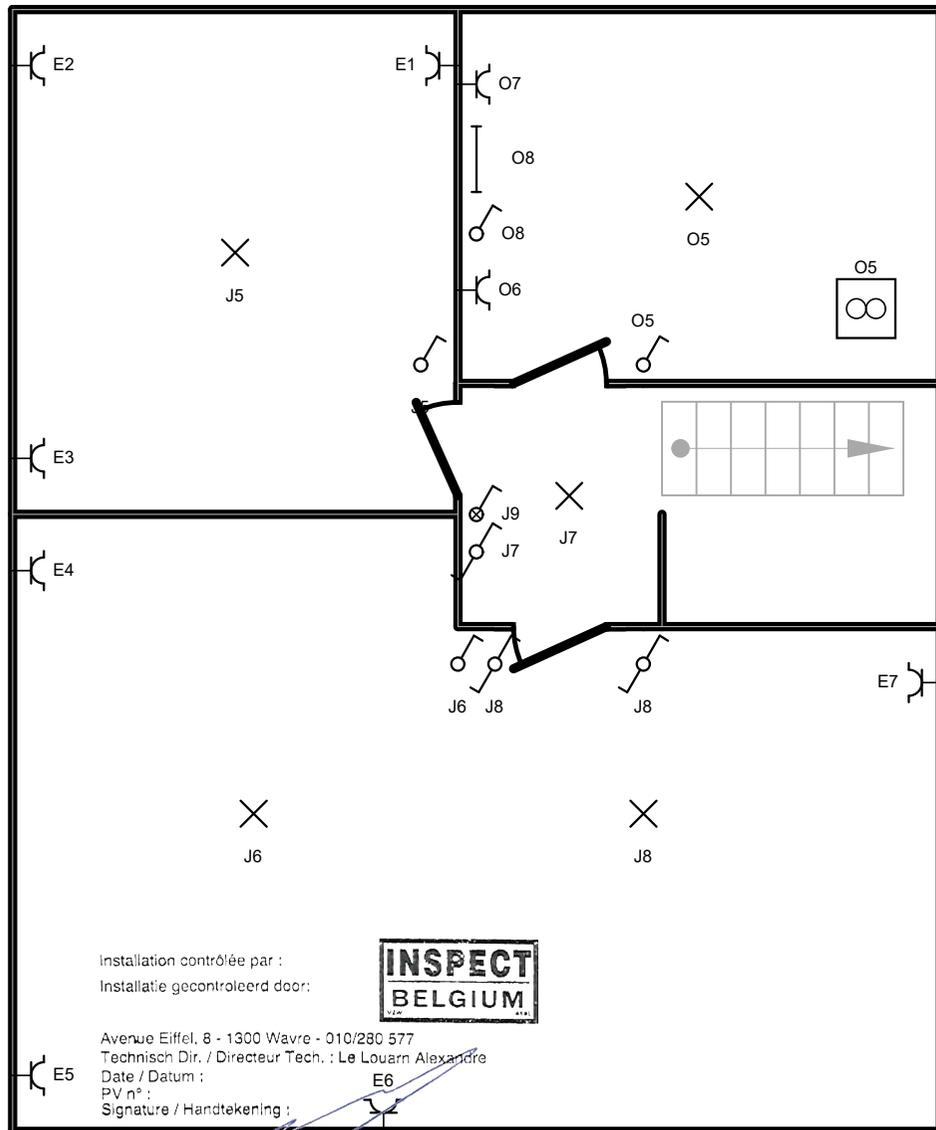

Grenier

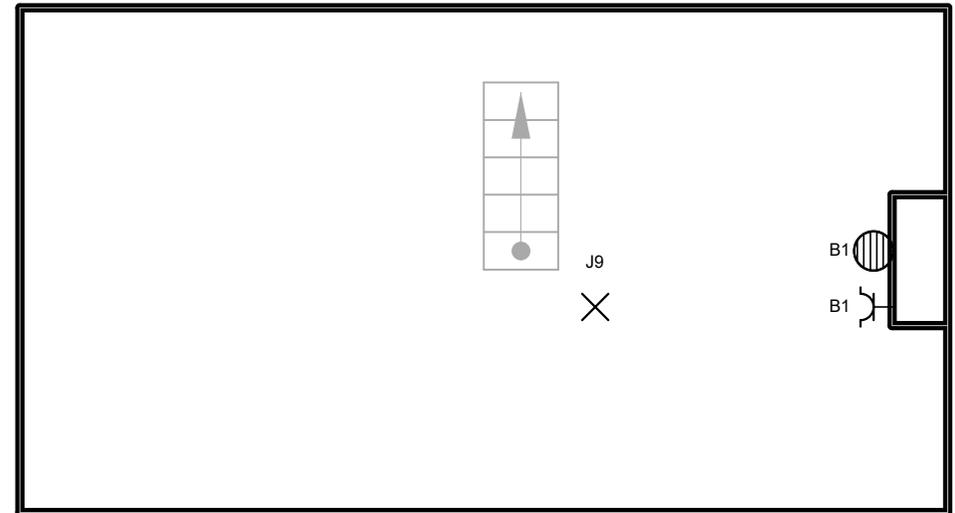

Organisme agréé
 INSPECT BELGIUM
 Avenue Eiffel 8
 1300 Wavre
 Tél.: 010 280 577 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@inspectbelgium.be
 BE 0647.601.296

Adresse de l'installation électrique
 Av. Dolez 185
 1180 Bruxelles
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 TECH-IMMO SERVICES
 Rue Reimond Stijns 103
 1080 Bruxelles
 Tél.: 02/414.81.39 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@tech-immo.be
 BE 0882.301.409

p. 5/6
Schéma de position
 3 x 230V ~ 50Hz

A: Prise cuisine (frigo)**B: Prise grenier (chaudière)****C: Prise cuisine (four)****D: Prises cuisine****E: Prises chambres****F: Prises salon et salle à manger****G: Prises rez-de-chaussée et extérieure****H: Prise taque électrique****I: Prise garage****J: Éclairages cage d'escalier, 1er, 2ème et grenier****K: Éclairages rez-de-chaussée****L: Prises garage et cuisine (séchoir)****M: Prise cuisine (lessiveuse)****N: Prise cuisine (lave-vaisselle)****O: Éclairages et prises salles de bain****P:** Installation contrôlée par :Alarme
Instalatie gecontroleerd door:

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
 Technisch Dir. / Directeur Tech. : Le Louarn Alexandre
 Date / Datum :
 PV n° :
 Signature / Handtekening :

Organisme agréé

INSPECT BELGIUM
 Avenue Eiffel 8
 1300 Wavre
 Tél.: 010 280 577 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@inspectbelgium.be
 BE 0647.601.296

Adresse de l'installation électrique

Av. Dolez 185
 1180 Bruxelles
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

TECH-IMMO SERVICES
 Rue Reimond Stijns 103
 1080 Bruxelles
 Tél.: 02/414.81.39 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@tech-immo.be
 BE 0882.301.409

p. 6/6**Liste des circuits**

3 x 230V ~ 50Hz