


Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Beigemstraat 12, 1852 Meise
 Naam eigenaar [REDACTED]
 Adres eigenaar idem,
 Type object eengezinswoning
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie nieuw
 Doel onderzoek in dienststelling

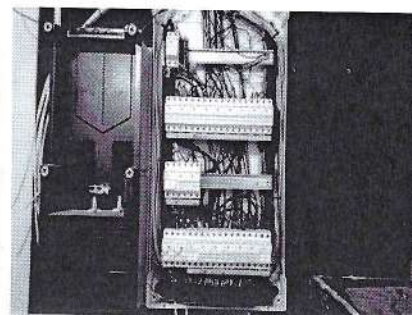

Het onderzoek is verricht op 19/12/2019 volgens artikel 270 van het AREI en onze procedure(s) TP01.

Installatiegegevens

Spanning (V) 230
 Type elektrode lus
 Ø voedingsleiding (mm²) 10
 In hoofdbeveiliging (A) Max 40

In hoofdschakelaar (A) 40 en 63
 ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) 300 & 30
 Aantal verdeelborden 1
 Aantal stroombanen per verdeelbord 20

Metingen

Ra / Zs (Ω) 0,98 / --
 Continuïteitsmeting goed

Werking differentiële schakelaar(s) goed
 Isolatieweerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. Nihil.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc... zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

De schema's zijn steekproefsgewijs gecontroleerd.
 Zie schema's voor de omschrijving.
 De keukentoeestellen waren tijdens de controle nog niet aangebracht.

Besluit

De installatie is conform het AREI.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 19-12-2044 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 19/12/2019



Naam agentonderzoeker: Matthias Van Daele

Handtekening:

Raadgevingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.




Joimsesteenweg 2 bus 1
:27 Schelle (Antwerpen)
SM: 0470 50 79 92
ix: 03 283 66 84
mail: keurtech@telenet.be

Beigemstraat 12
1852 Meise

Elektro Pacco
Sint-Katarinastraat 129
8310 Assebroek
GSM: 0478 94 62 97
e-mail: elektropacco@telenet.be
BTW BE 0845.468.034



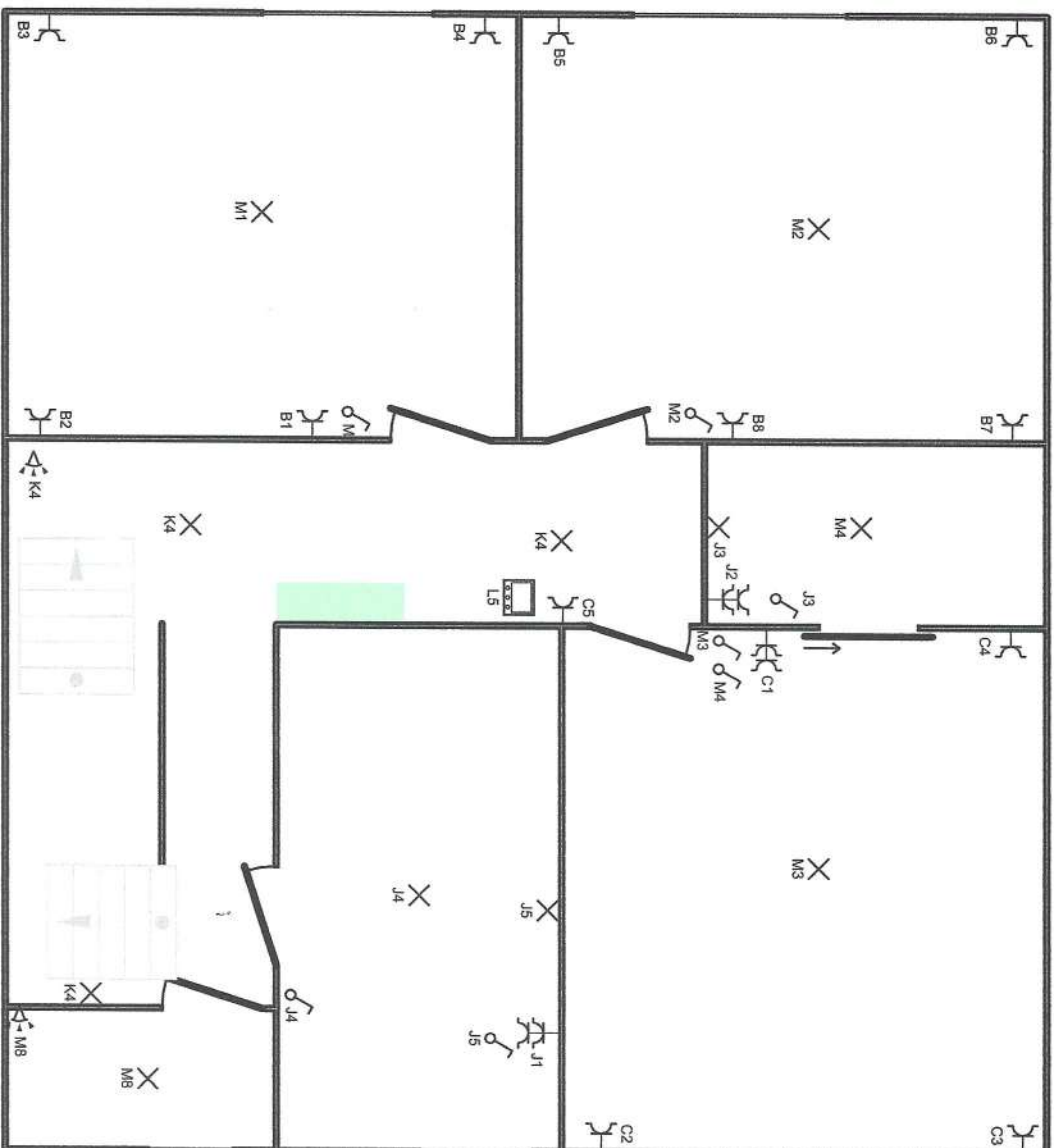

nd Organisme

EURTECH
 jomssesteenweg 2 bus 1
 127 Schelle (Antwerpen)
 SM: 0470 50 79 92
 ix: 03 283 66 84
 mail: keurtech@telenet.be

Plaats van de elektrische installatie

Beigemstraat 12
 1852 Meise

Installateur

Elektro Pacco
 Sint-Katarijnstraat 129
 8310 Asebroek
 GSM: 0478 94 62 97
 e-mail: elektropacco@telenet.be
 BTW BE 0845.468.034



**ind Organisme
EURETECH**
Jomsesteenweg 2 bus 1
127 Schelle (Antwerpen)
SM: 0470 50 79 92
ix: 03 283 66 84
mail: keurtech@telenet.be

Plaats van de elektrische installatie

Beigemstraat 12
1852 Meise

Installateur
Elektro Pacco
Sint-Katarinastraat 129
8310 Assebroek
GSM: 0478 94 62 97
e-mail: elektro.pacco@telenet.be
BTW BE 0845.468.034

p. 3/3
Situatieschema

