



Beter gekeurd  
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE  
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

**L'INSTALLATION EST CONFORME**

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Brussel / Bruxelles, Humaniteitslaan 233 bus 4, 1620 DROGENBOS  
T: 02 230 81 82, E: btv.brussel@btvcontrol.be

Rapport N°: 0596-190402-03 Date du contrôle : 02/04/19  
Extra date du contrôle:

DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE  
L'INSTALLATION :

RUE DU COLLEGE ST-MICHEL 6  
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

PROPRIETAIRE:

Adresse : RUE DU COLLEGE ST-MICHEL 6  
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE


DEMANDEUR :

Adresse : VANHOYE  
AVENUE GEORGES SPEECKAERT 2  
1495 VILLERS-LA-VILLE

INSTALLATEUR :

Adresse : VANHOYE  
AVENUE GEORGES SPEECKAERT 2  
1495 VILLERS-LA-VILLE

Visualisation de l' installation

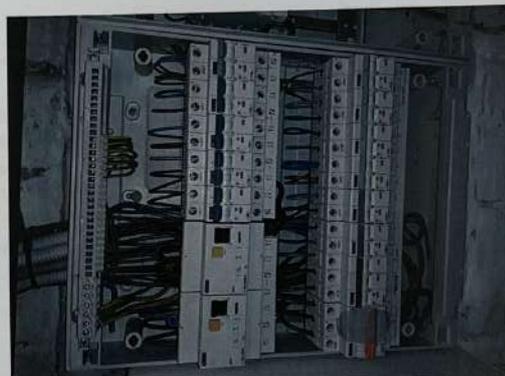

TVA ou CI :

EAN : Compteur n° 253702739 Index : 000223,6

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Nouvelle installation /	Type des locaux :	Unité d'habitation
Début travaux fondations :	Avant 01/10/81	Installation électrique :	Après 01/10/81
Raccordement tension :	3x230V	RGIE art. :	86
Câble aliment. tableau princ. :	4 x 10 mm <sup>2</sup>	Protection raccordement :	Max 63 A
Type électrode de terre :	Piquets	Inter. gén. : type :	4p 63A/300mA
Nombre de tableaux :	3	Nombre de circuits term. :	26
Facteurs d'influences externes :		Schéma :	TT

CONTROLE:

VMA - 45

MA-BT-02/2015



1 / 3



Beter gekeurd  
Bien vérifié

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 270,  
Type de contrôle : Examen de conformité

### MESURES:

RA: 11,8 Ohm RI tot 20 MOhm

### DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation en annexe

### INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

### NOTES

- 1 La cuisine n'est pas encore installée.
- 2 Les appareils de salle de bains (bain, douche,...) ne sont pas encore installés.
- 3 Les appareils d'éclairages ne sont pas (tous) encore installés.

**CONCLUSION** L'installation est conforme.  
Les bornes d'entrées du DPCCR général sont scellées.  
Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés.  
L'installation doit être vérifiée avant le 02/04/2044 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur  
0596 JOAO TEIXEIRA DA SILVA

pour le directeur,

### CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271.

- a) Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
  - b) Le contrôle de l'état (fixations, détérioration,...) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition...
  - c) Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
  - d) Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
  - e) Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
  - f) Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
  - g) Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
  - h) Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
- Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

### DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

- a) Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique ;
- b) Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
- d) Il y a obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

VMA - 45

N° Rapport: 0596-190402-03



2 / 3



Beter gekeurd  
Bien vérifié

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Significations des notes concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion des constatations qui ne relèvent pas de l'examen,  
mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organisation.

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

ETAPE 1

Lisez soigneusement ce  
Procès-Verbal et faites  
attention aux notes  
éventuelles.

ETAPE 2


Lors d'extensions importantes  
de l'installation, faites  
recontrôler de nouveau.

ETAPE 3

Un recontrôle de l'installation  
est obligatoire avant  
02/04/2044.

ETAPE 4

BTV Brussel / Bruxelles reste  
à votre service pour les  
contrôles nécessaires.

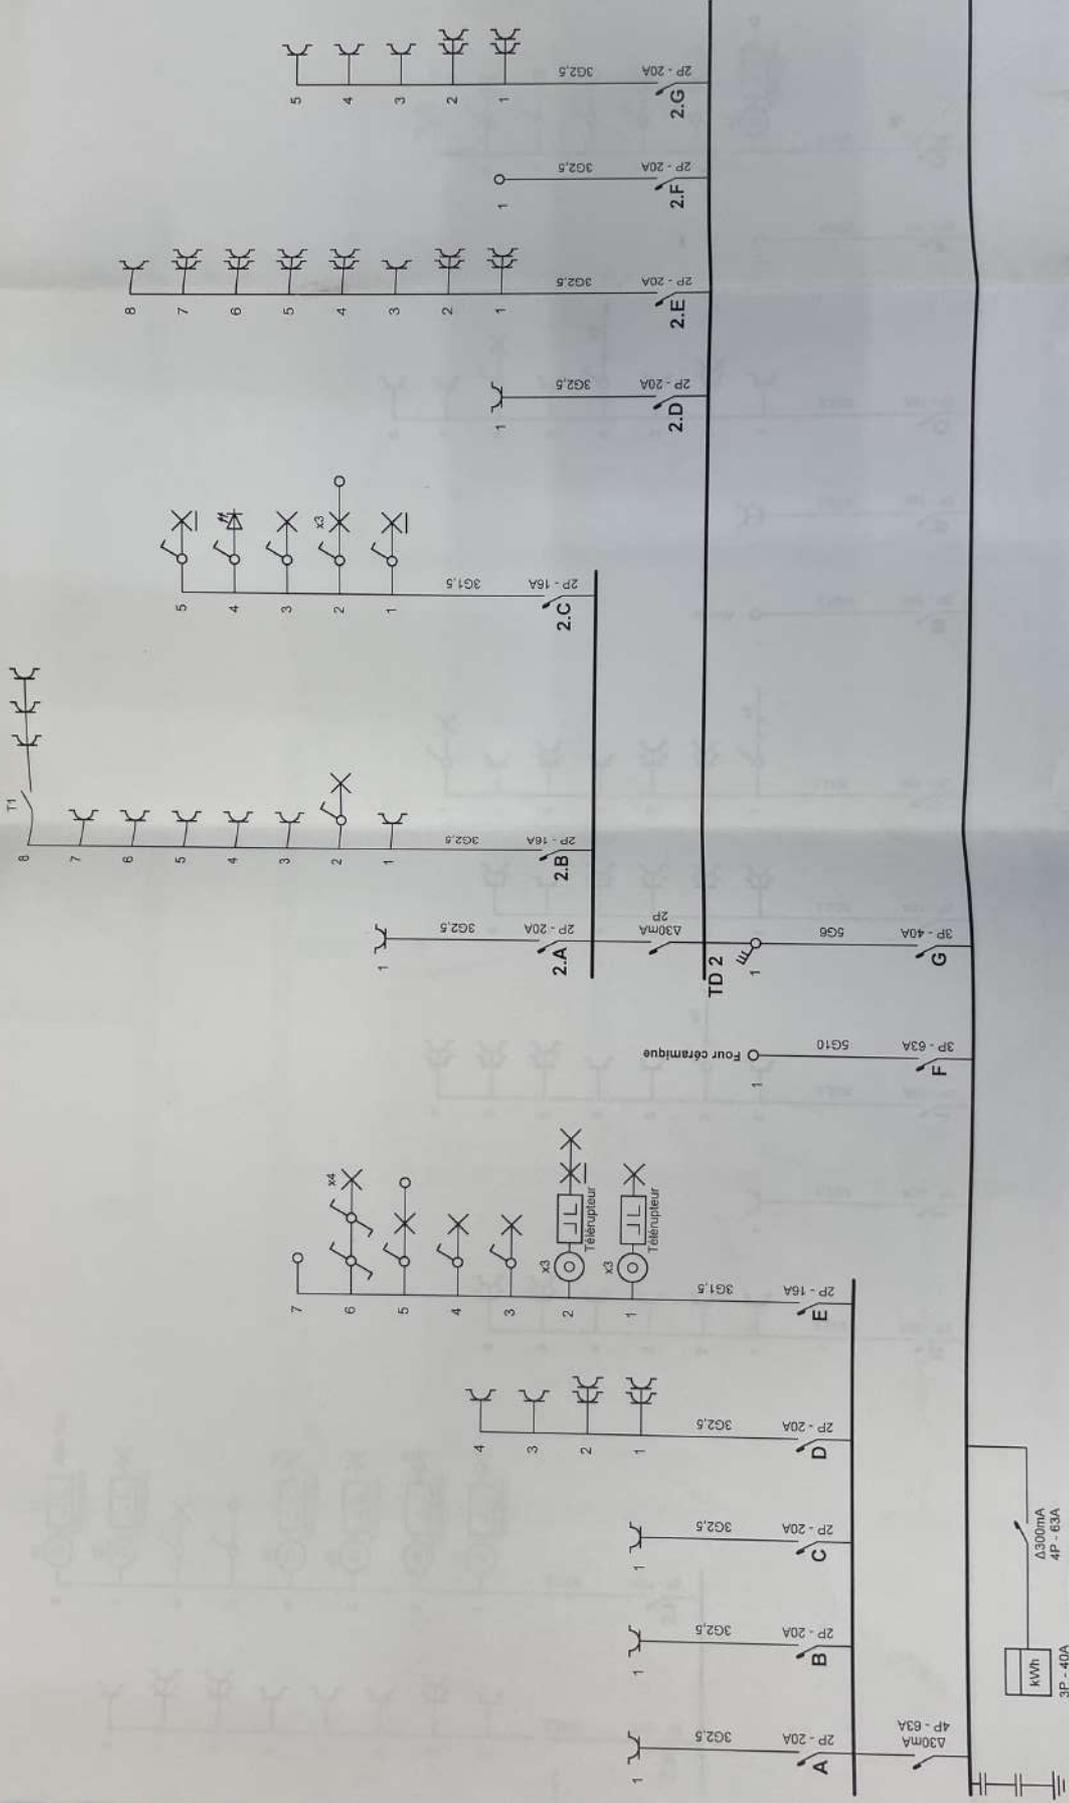

p. 1/6  
Schéma unifilaire  
3 x 230V - 50Hz



Adresse de l'installation électrique


Organisme agréé  
BTW  
Tél.: 081 65 64 59 GSM: 0467 62 73 40  
Fax: 081 65 64 78  
e-mail: bv.brabantwalon@bvcontrol.be

Schéma dessiné par: Vanhoye SPRL - Irving VANHOYE F & J Invest S.P.R.L. - TVA BE 0624.051.325

**BTW**  
02 AVR. 2019  
João Teixeira Da Silva  
506

**Bottin**

Demi Sous Sol

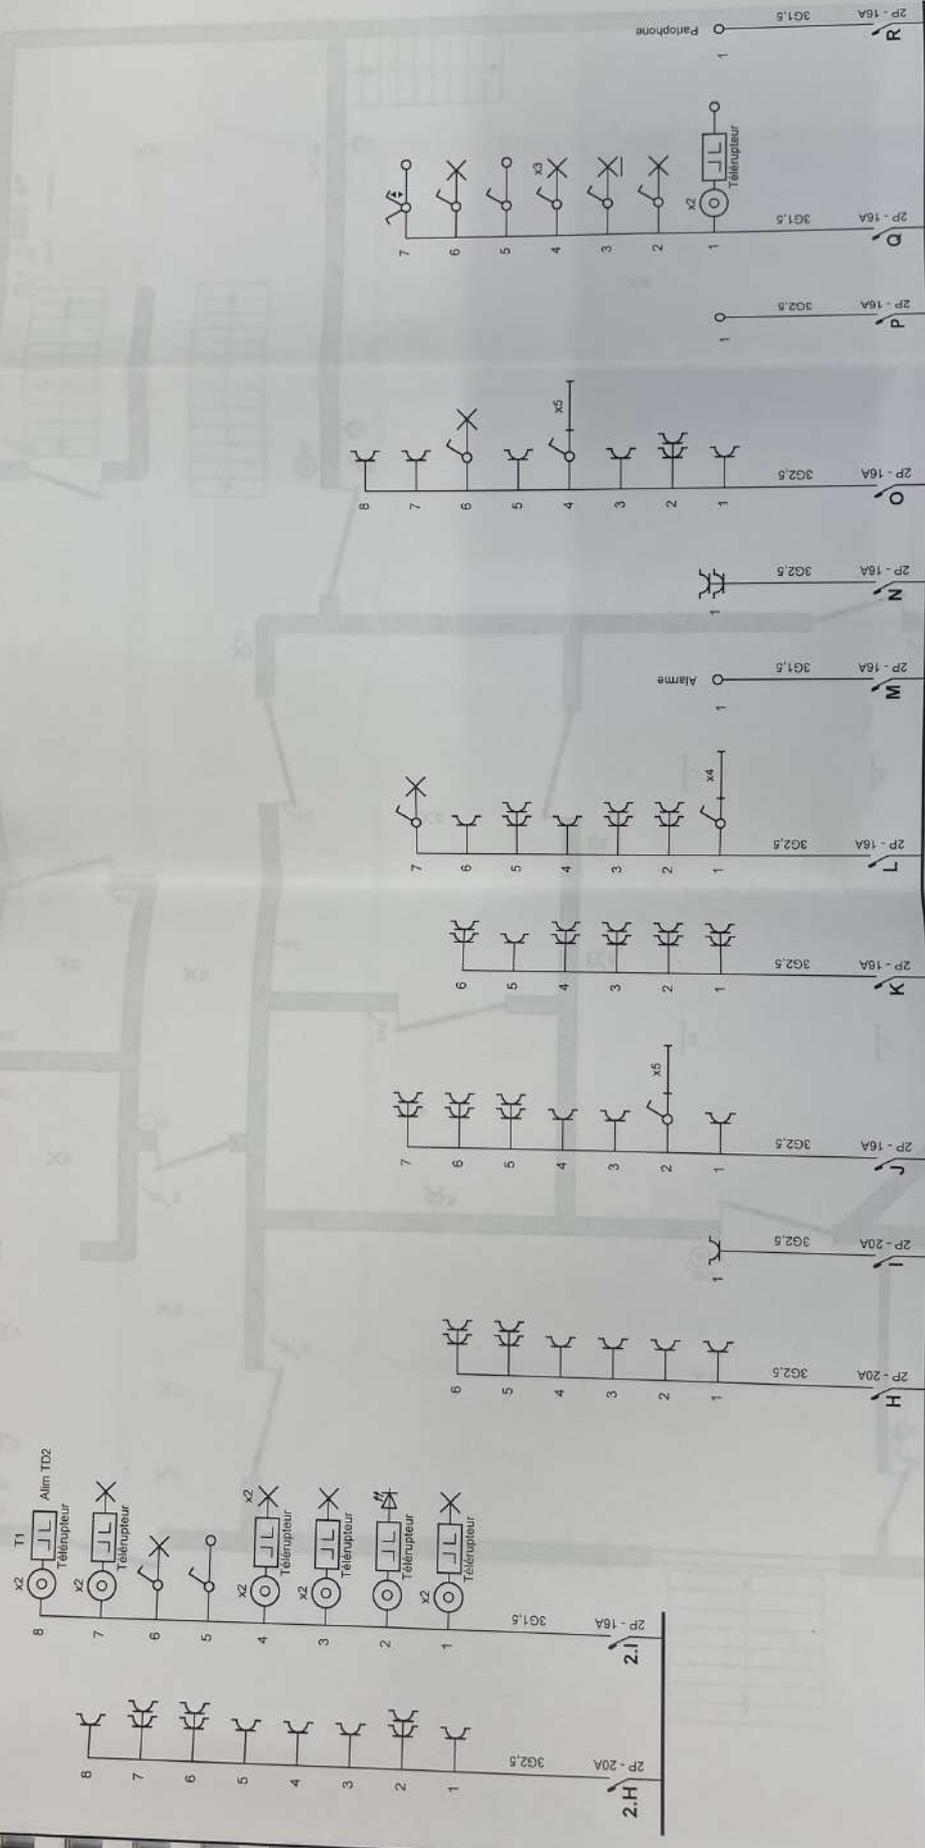

**BTV**  
**02 AVR 2016**  
**João Taboira Da Silva**  
**586**

Organisme agréé  
 BTV  
 Tél: 081/65 84 69 GSM: 048762 73 40  
 Fax: 081/65 84 78  
 e-mail: btv.brabantwallon@btvcontrol.be


Adresse de l'installation électrique

**VANHOYE SPRL**  
 Villiers-la-Ville  
 ELECTRICITE - CONTRÔLE  
 ASSURANCE - MAINTENANCE  
 Tél: 081/65 84 69 GSM: 048762 73 40  
 Fax: 081/65 84 78  
 e-mail: btv.brabantwallon@btvcontrol.be

p. 2/6  
 Schéma unifilaire  
 3 x 230V - 50Hz

Schéma dessiné par: Vanhoye SPRL - Irving VANHOYE F & Irivest SPRL - TVA BE 0824.051.325

# Demi Sous Sol

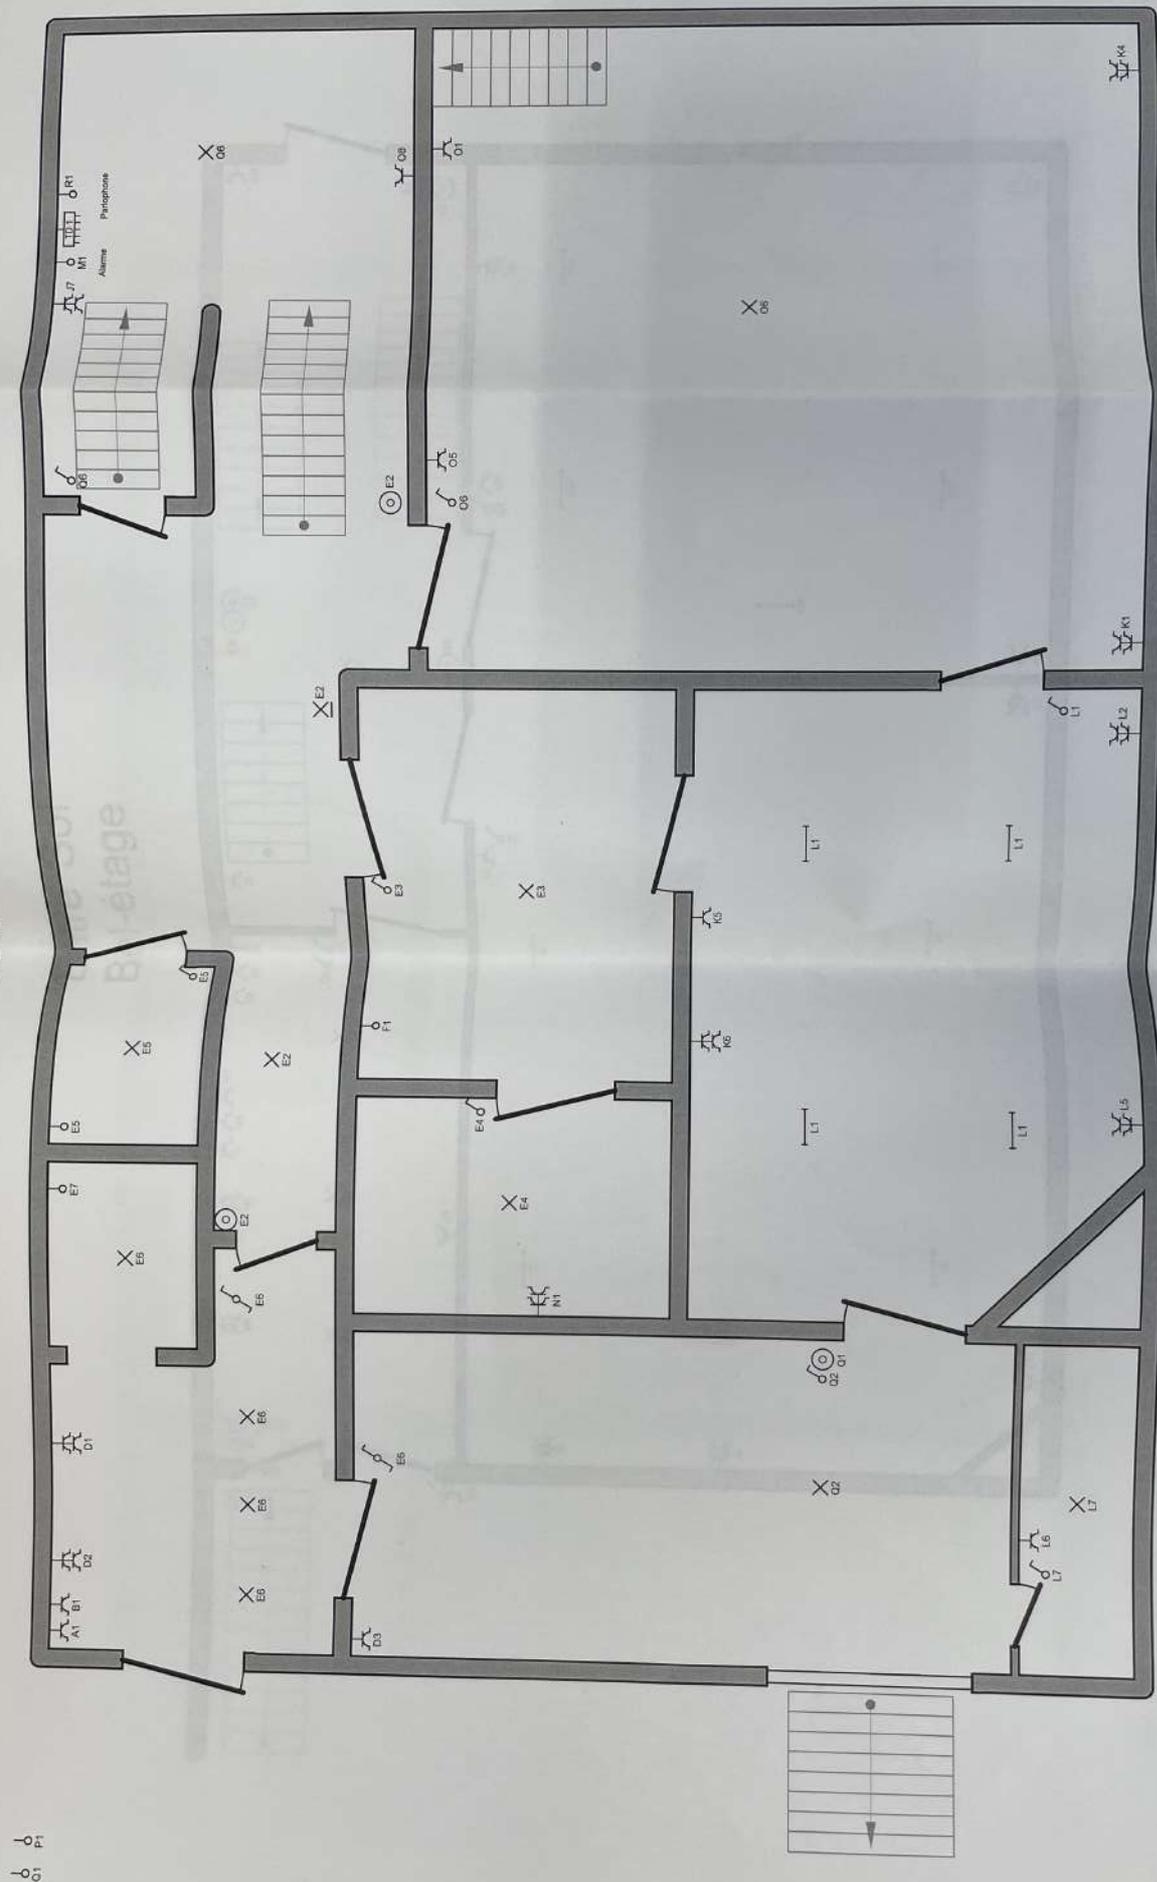


P. 3/6  
 Schema de position  
 3 x 230V - 50Hz

**VANHOYE SPRL**  
 Villers-La-Ville

ÉLECTRICITÉ  
 ANCIENNE  
 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Adresse de l'installation électrique


Organisme agréé  
 BTV  
 Tél: 081/65.84.89 GSM: 0437/62.73.40  
 Fax: 081/65.84.78  
 e-mail: tiv.brabantwallon@btvcontrol.be




Schema dessiné par: Vanhoye SPRL - Irving VANHOYE F & I Invest S.P.R.L. - TVA BE 0824.051.325



# 1er étage

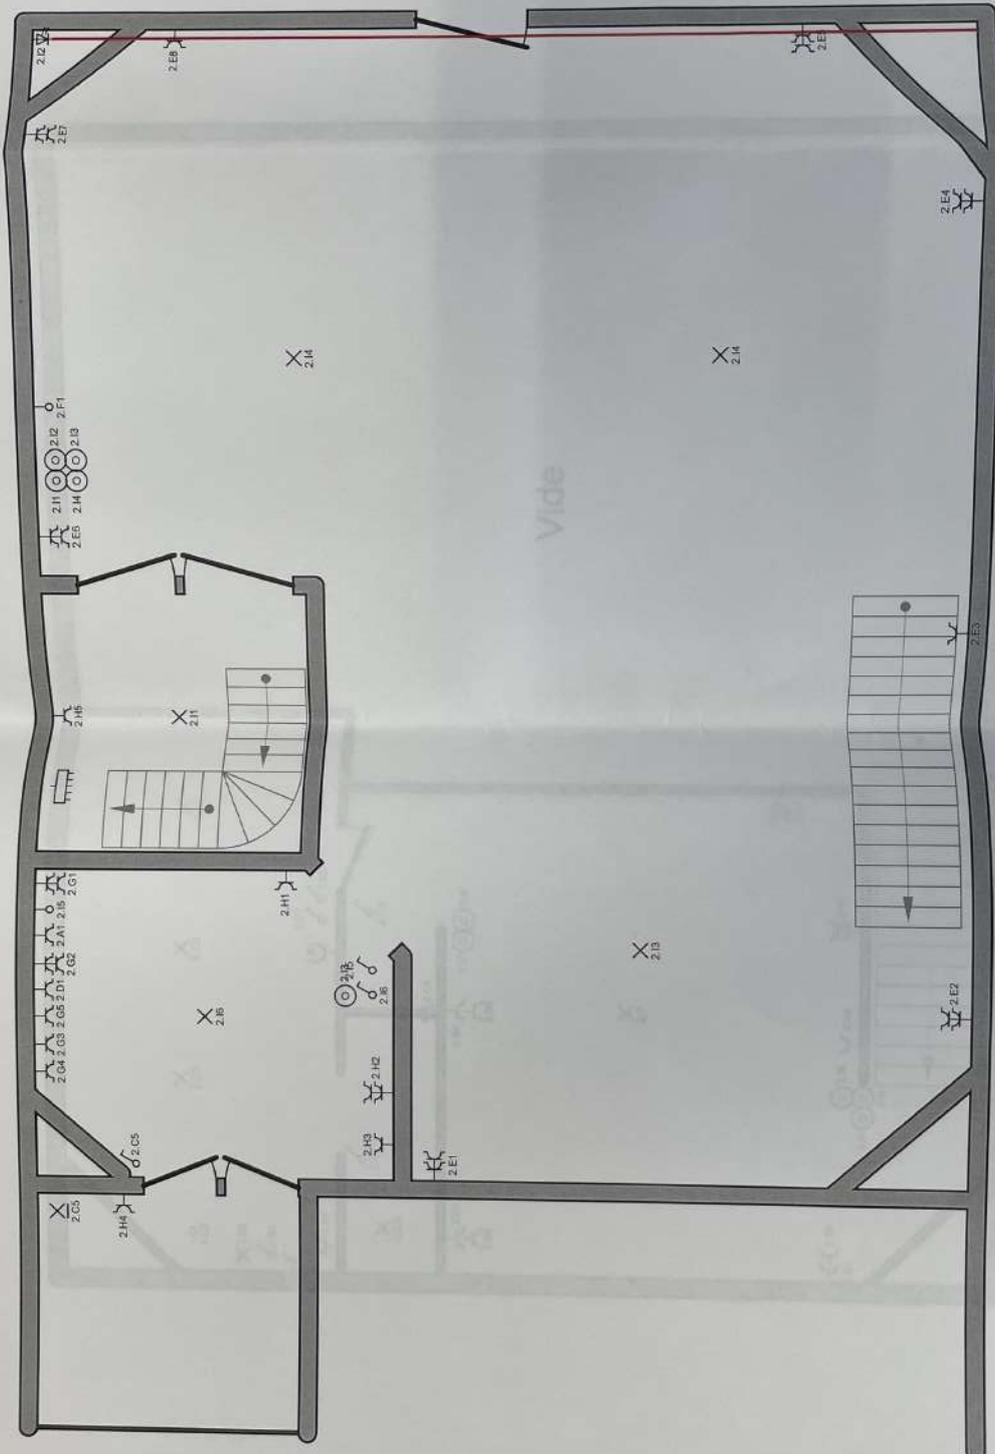


  
**02 AVR. 2019**
  
 João Teixeira Da Silva
   
 596

Organisme agréé  
 BIV  
 Tel.: 081/65.84.59 GSM: 0497/52.73.40  
 Fax: 081/65.84.78  
 e-mail: div.brabantwallon@btvcontrol.be

Adresse de l'installation électrique


**VANHOYE SPRL**  
 Villiers-La-Ville

R. de l'Industrie 1  
 1300 Louvain-la-Neuve  
 Belgium  
 Tel: +32 (0) 27 30 10 00  
 Fax: +32 (0) 27 30 10 01  
 Email: info@vanhoye.be

p. 56  
 Schéma de position  
 3 x 230V - 50Hz

Schéma dessiné par: Vanhoye SPRL - Irving VANHOYE F. & J Invest S.p.R.L. - TVA BE 0824.051.325

# Mezzanine

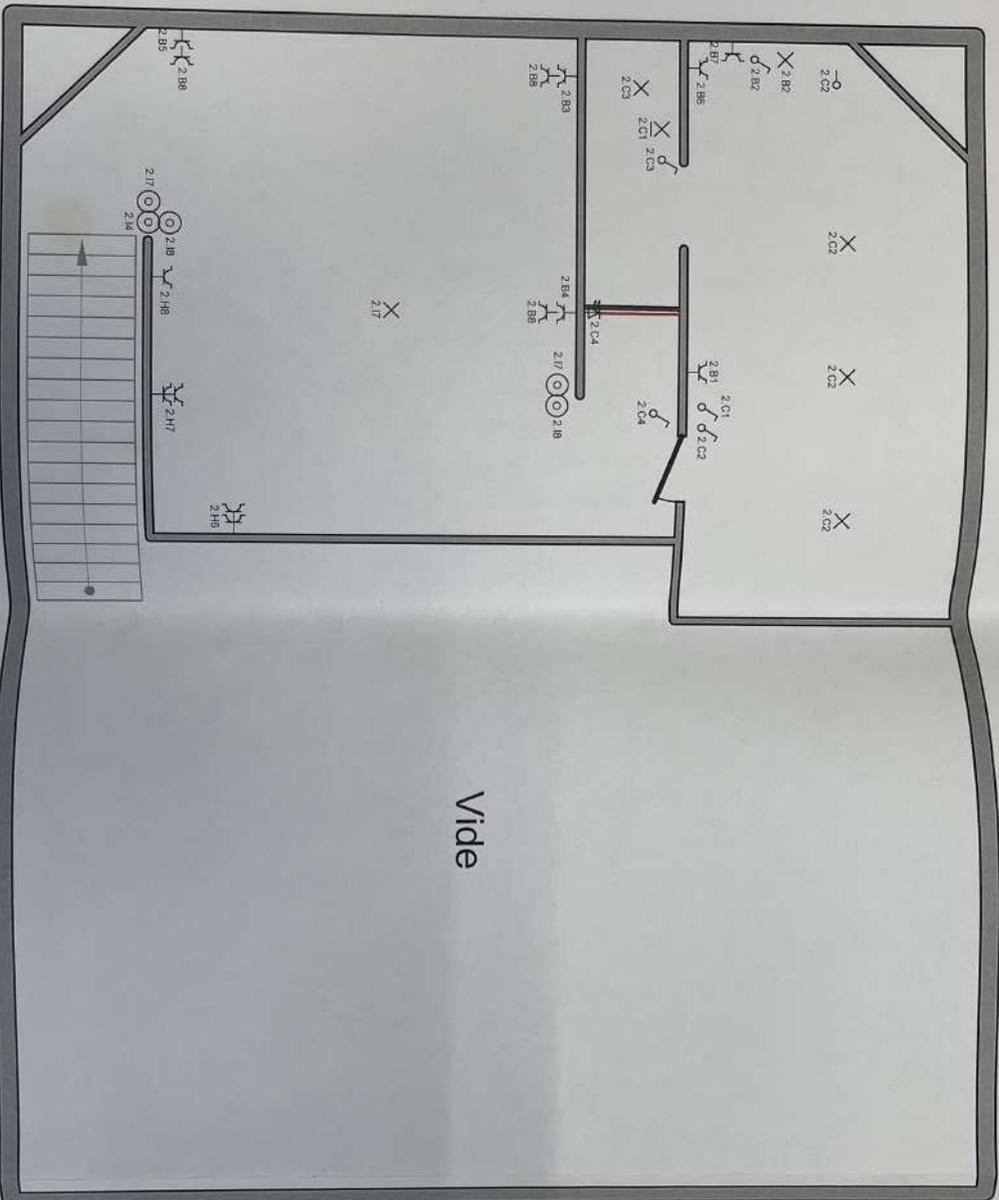

Vide

  
**02 AVR 7/19**  
 Joao Teixeira Da Silva  
 596

**Organisme agréé**  
 BTV  
 Tél: 081/65.84.59 GSM: 0497/52.73.40  
 Fax: 081/65.84.78  
 e-mail: btv.brabantwallon@btvcontrol.be

Adresse de l'installation électrique  
 Schema dessiné par: Vanhoye SPRL - Irving VANHOYE F & Invest S.P.R.L. - TVA BE 0824.051.325

  
**VANHOYE SPRL**  
 Villers-La-Ville  
 1300  
 1301  
 1302  
 1303  
 1304  
 1305  
 1306  
 1307  
 1308  
 1309  
 1310  
 1311  
 1312  
 1313  
 1314  
 1315  
 1316  
 1317  
 1318  
 1319  
 1320  
 1321  
 1322  
 1323  
 1324  
 1325  
 1326  
 1327  
 1328  
 1329  
 1330  
 1331  
 1332  
 1333  
 1334  
 1335  
 1336  
 1337  
 1338  
 1339  
 1340  
 1341  
 1342  
 1343  
 1344  
 1345  
 1346  
 1347  
 1348  
 1349  
 1350  
 1351  
 1352  
 1353  
 1354  
 1355  
 1356  
 1357  
 1358  
 1359  
 1360  
 1361  
 1362  
 1363  
 1364  
 1365  
 1366  
 1367  
 1368  
 1369  
 1370  
 1371  
 1372  
 1373  
 1374  
 1375  
 1376  
 1377  
 1378  
 1379  
 1380  
 1381  
 1382  
 1383  
 1384  
 1385  
 1386  
 1387  
 1388  
 1389  
 1390  
 1391  
 1392  
 1393  
 1394  
 1395  
 1396  
 1397  
 1398  
 1399  
 1400

P. 6/6  
 Schema de position  
 3 x 230V - 50Hz