

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

46.647

Date du contrôle:

05/06/2024

Lieu du contrôle:

Square Georges Marlow 22 1180 Uccle Belgique

Testeur d'installation:

Agent-visiteur:

[REDACTED]

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

11/06/2024 19:28:32

Prochaine visite avant le:

05/06/2049

Donneur d'ordre

Nom

[REDACTED]

Adresse

[REDACTED]

Email

[REDACTED]

Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Identification de l'installation électriques

Adresse de l'installation

Square Georges Marlow 22 1180 Uccle Belgique

Type de locaux

Appartement 3ème

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

[REDACTED]

Adresse du propriétaire

[REDACTED]

Installateur

Fondations

avant 81

Mise en oeuvre de l'installation

après 81

Données du raccordement

GRD

Sibelga

Numéro de compteur

04628946

Code EAN

-

Liaison compteur-tableau

XVB 4X10

Tension de service

3 x 230 V

Protection générale

40 A 3P

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles
OK	OK
Description de l'installation	-
Nombre de tableaux	4
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	26
Isolement (M Ω)	3

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur




Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles



Tableau 1

Liste des remarques

Libellé		Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.		RDE4
Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.		RDE5
Libellé	Photo	

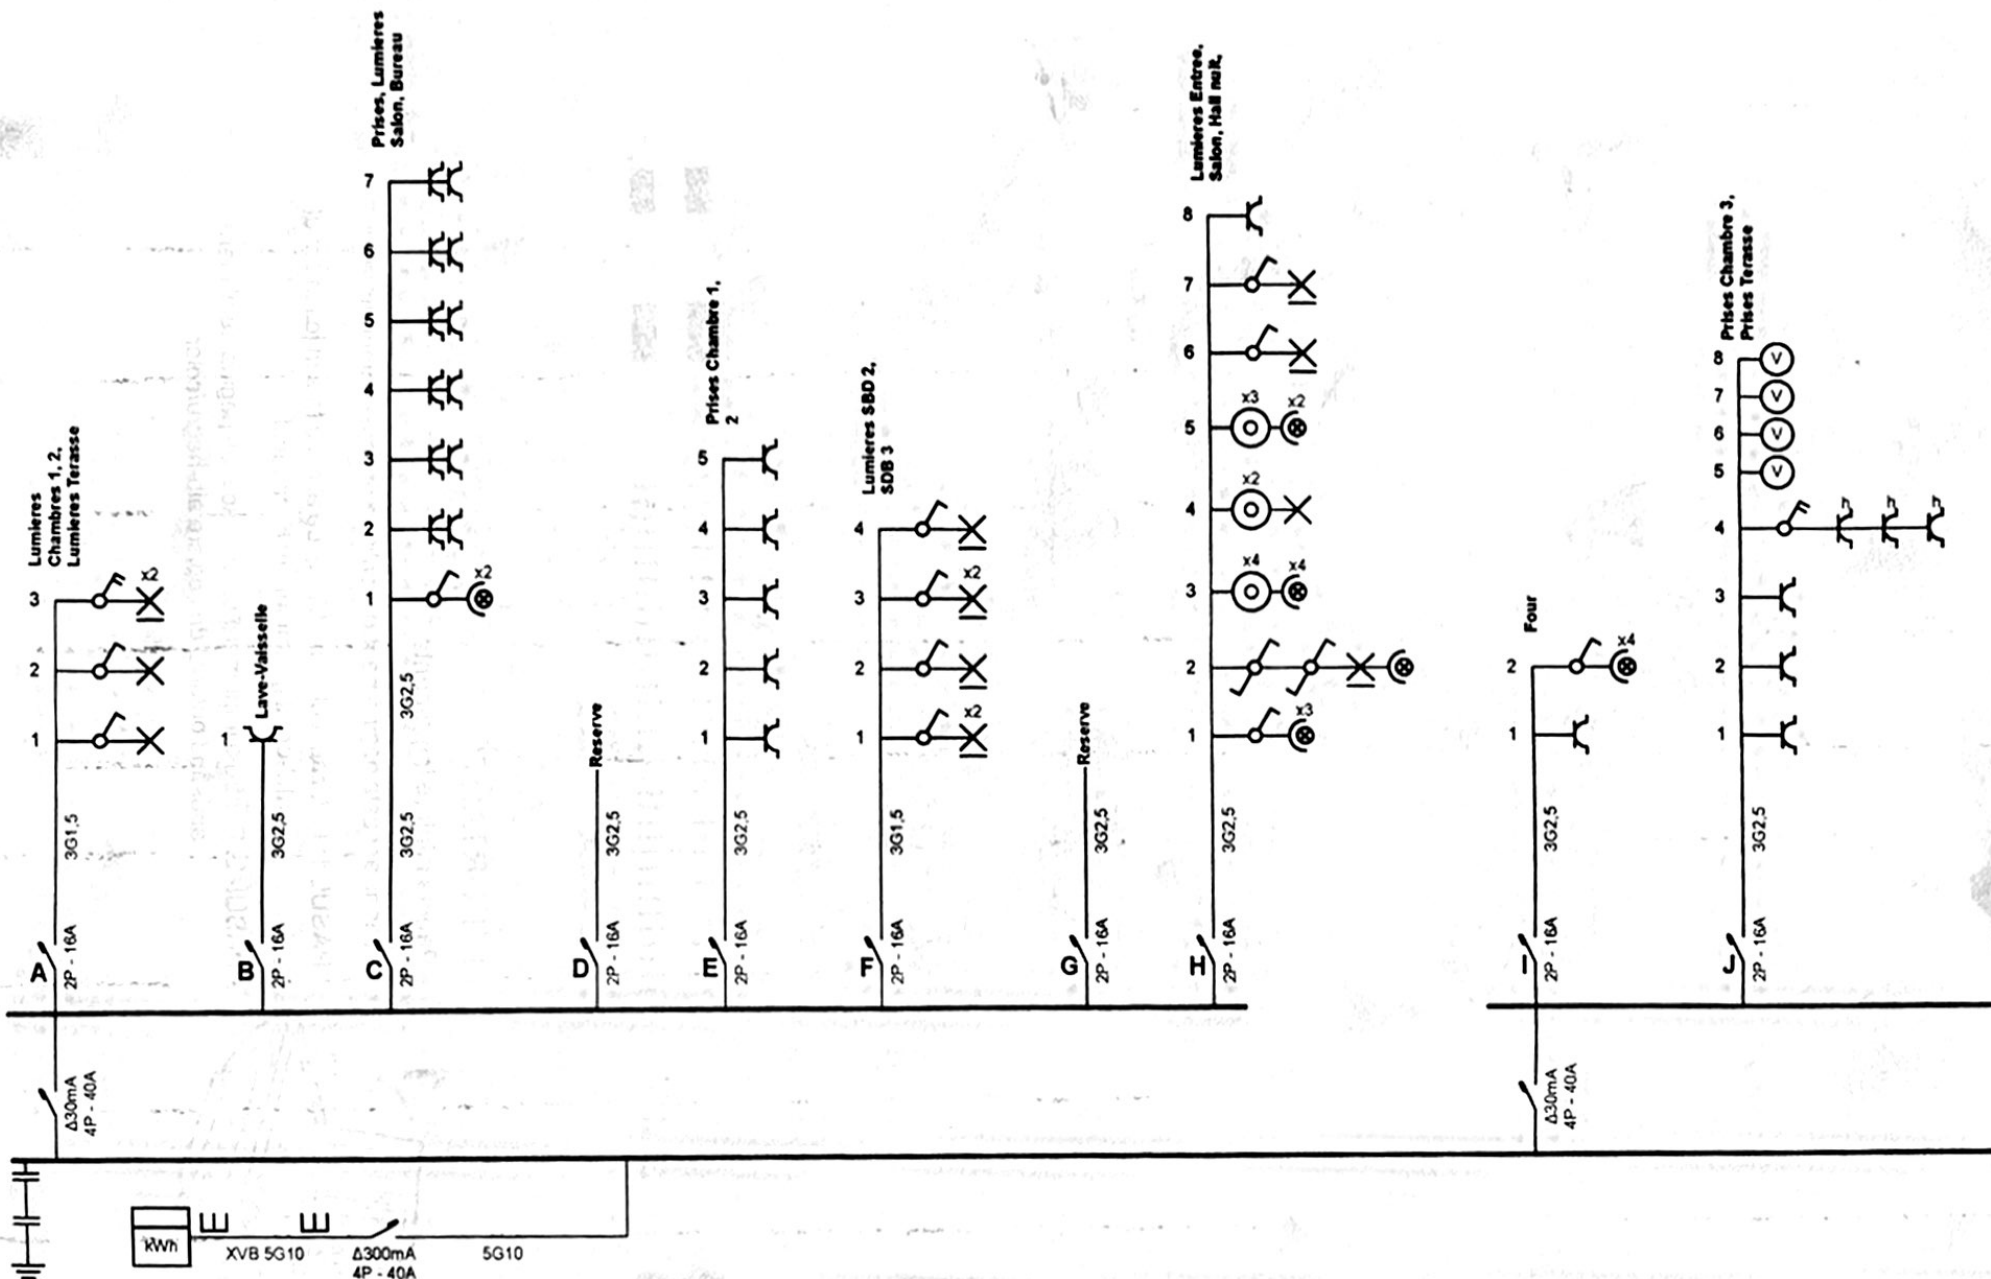

Atlas
Control

Ismael Raoudi

02/726 54 04
www.atlascontrole.be
TVA : BE0472.536.476

Adresse de l'installation électrique

Square Georges Marlow 22
1180 Bruxelles
Tél.: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur



ING IBAN : BE40 3631 8899 7363

NASCA
Company

+32465848089
Bergensesteenweg 24/8
1800 Sint-Pieters-Leeuw
Belgique
TVA : BE079 884 8448

nascacompany2023@gmail.com


p. 1/6
Schéma unifilaire

Date: 05-06-24

3 x 230V ~ 50Hz

nascacompany2023@gmail.com

Schéma dessiné par: Elinor Andrei Tel: +32465848089

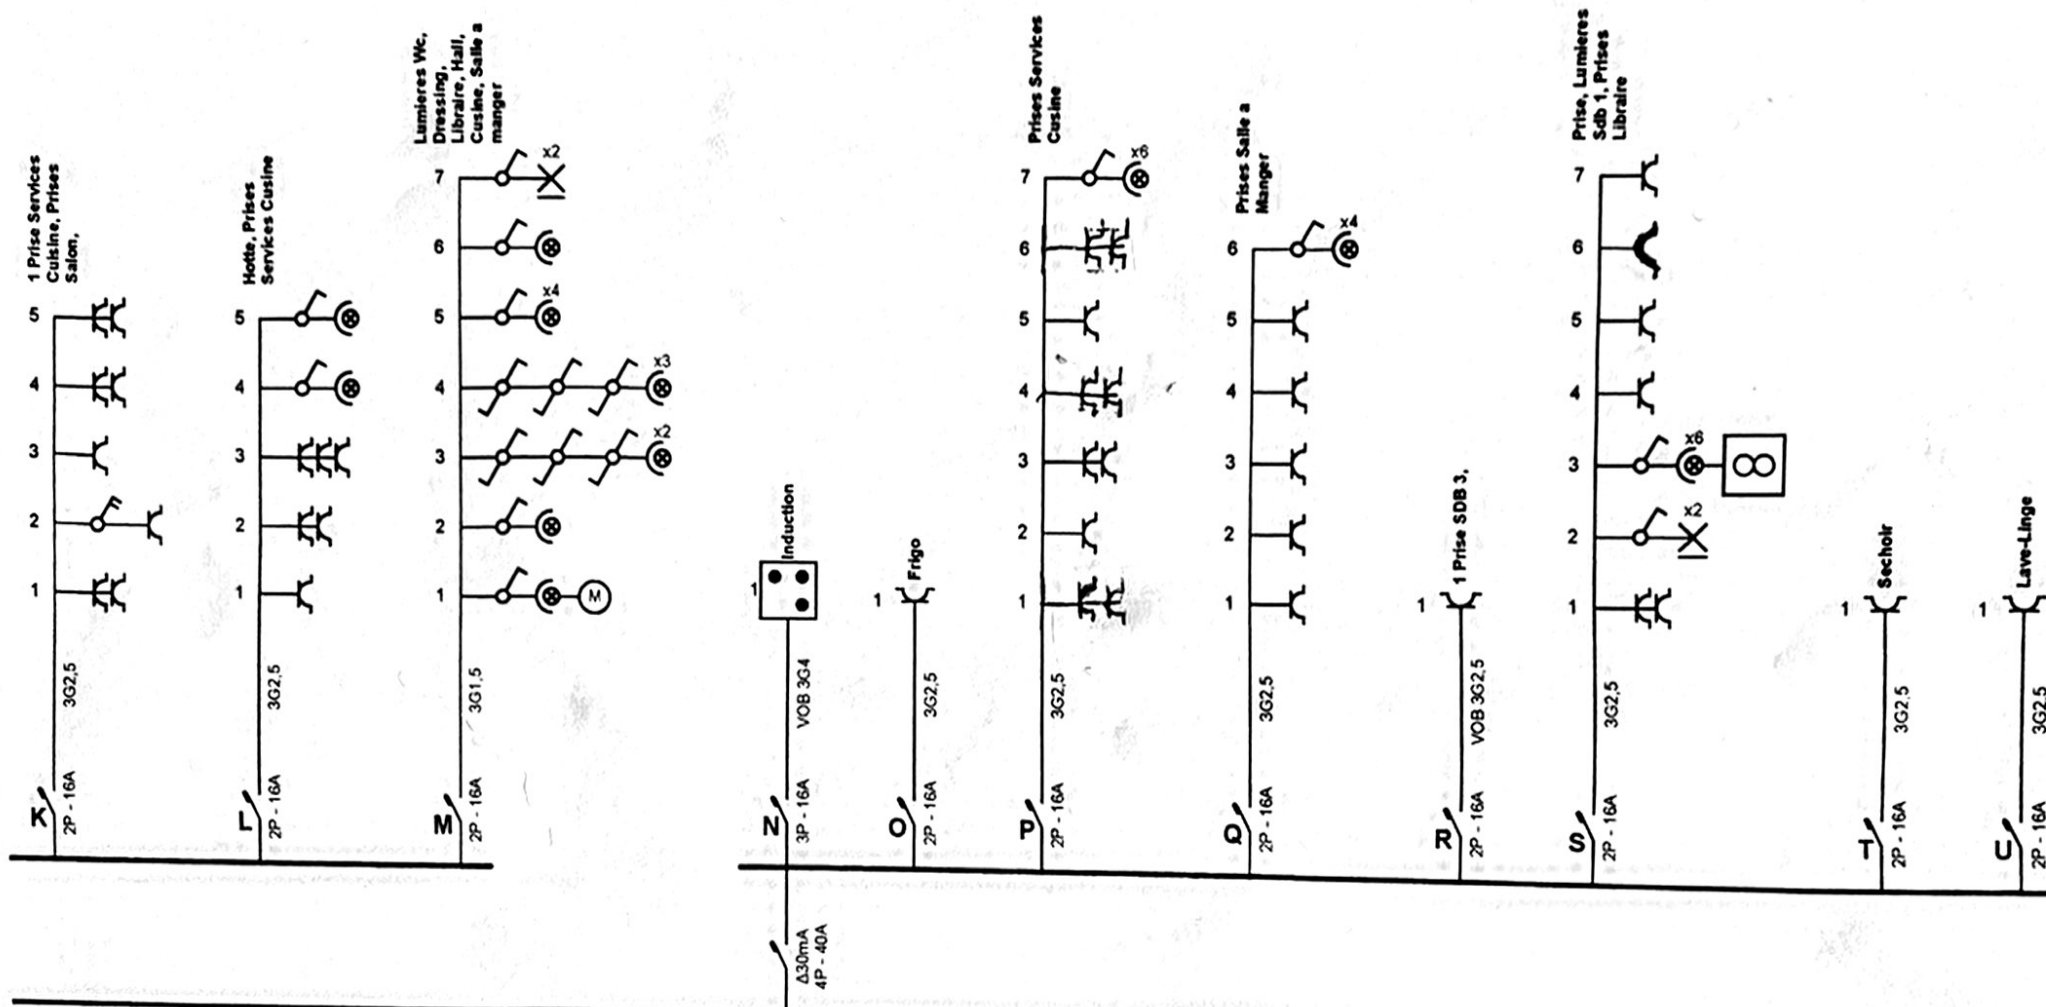

Atlas
Contrôle.

Ismael Raoudi

02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE0472.536.476

Adresse de l'installation électrique

Square Georges Marlow 22
1180 Bruxelles
Tél.: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur



NASCA
Company


+32465848089
Bergensesteenweg 24/8
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgique
TVA : BE079 884 8448

p. 2/8
Schéma unifilaire

Date: 05-06-24

3 x 230V ~ 50Hz

nascacompany2023@f

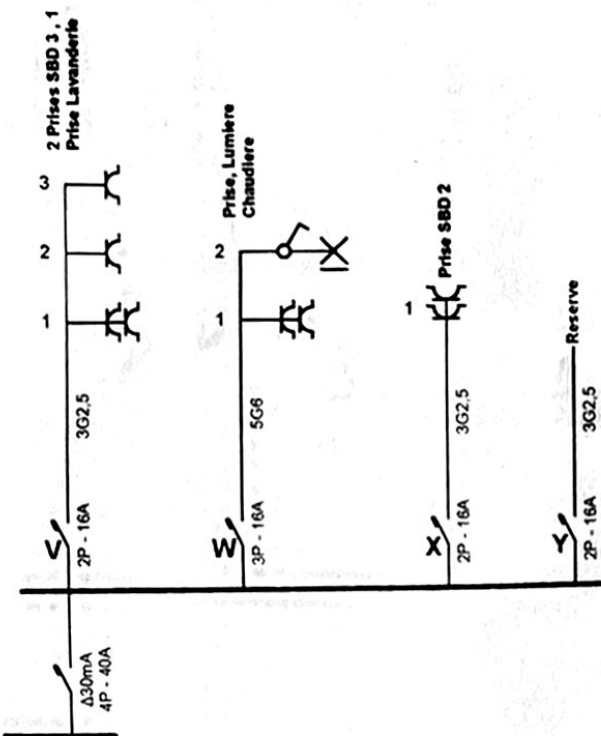

Ismael Raoudi

02/726.64.04

www.atlascontrol.be

TVA : BE0472536496

Adresse de l'installation électrique

Square Georges Marlow 22

1180 Bruxelles

Tél.: -

Fax: -

e-mail: -

Installateur



NASCA
Company

+32465848089

Borgensesteenweg 24/8
1605 Sint-Pieters-Leeuw
Belgique

TVA : BE079 884 8448

nascacompany2023@gmail.com


ING IBAN : BE40 3631 5889 7363

p. 3/6
Schéma unifilaire

Date: 05-06-24

3 x 230V ~ 50Hz

nascacompany2023@gmail.com

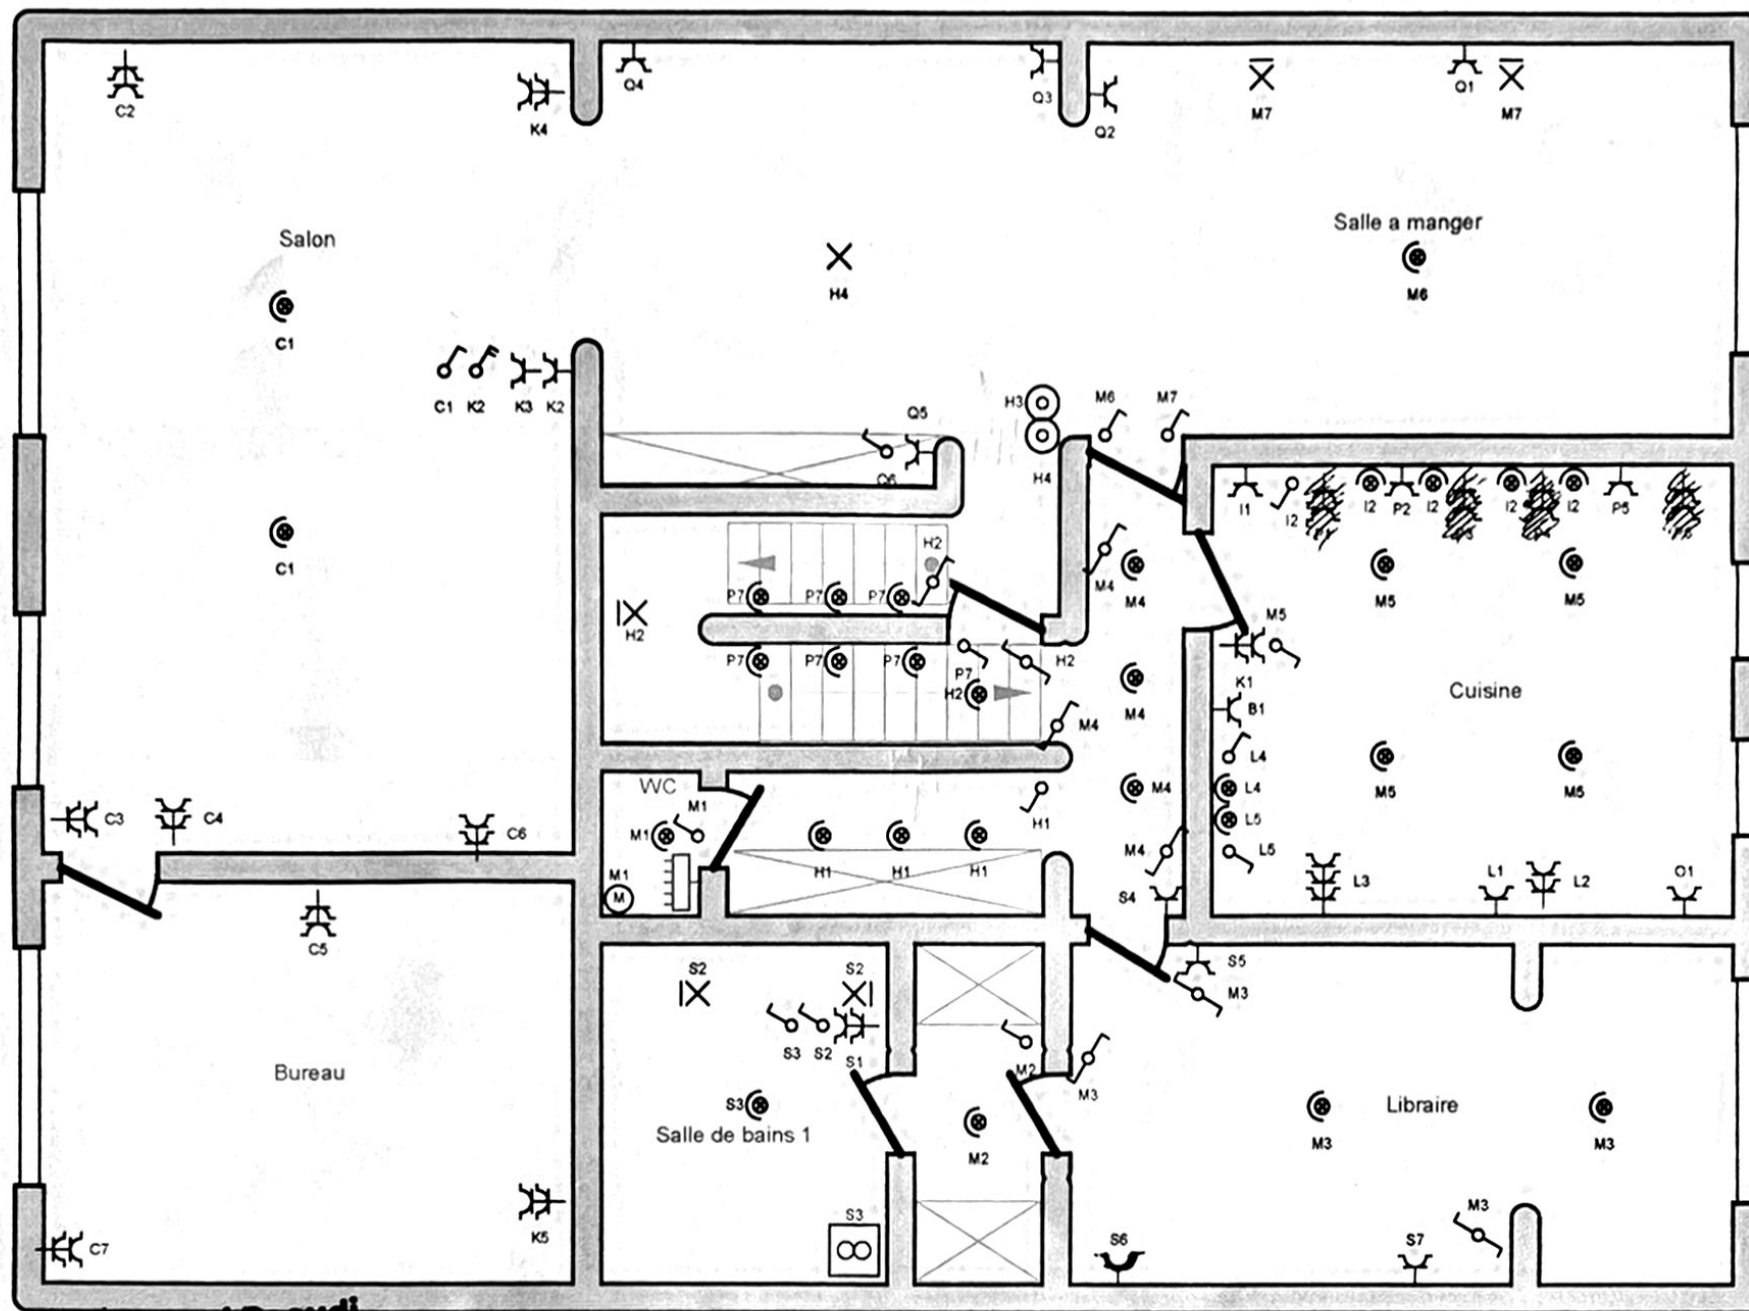

Ismael Raoudi

02/726.64.04
www.atlascontrole.be
 TVA : BE0472 536476

Adresse de l'installation électrique

Square Georges Marlow 22
 1180 Bruxelles
 Tél.: -
 Fax: -
 e-mail: -

Instalateur




NASCA
 Company

+32465848089
 Bergensesteenweg 24/8
 1000 Sint-Pieters-Leeuw
 Belgique
 TVA : BE070 884 8448

ING IBAN : BE40 3631 6899 7363

nascacompany2023@gmail.com

p. 4/6
Schéma de posi
 Date: 05-06-24
 3 x 230V ~ 50Hz
nascacompany2023@gmail.com

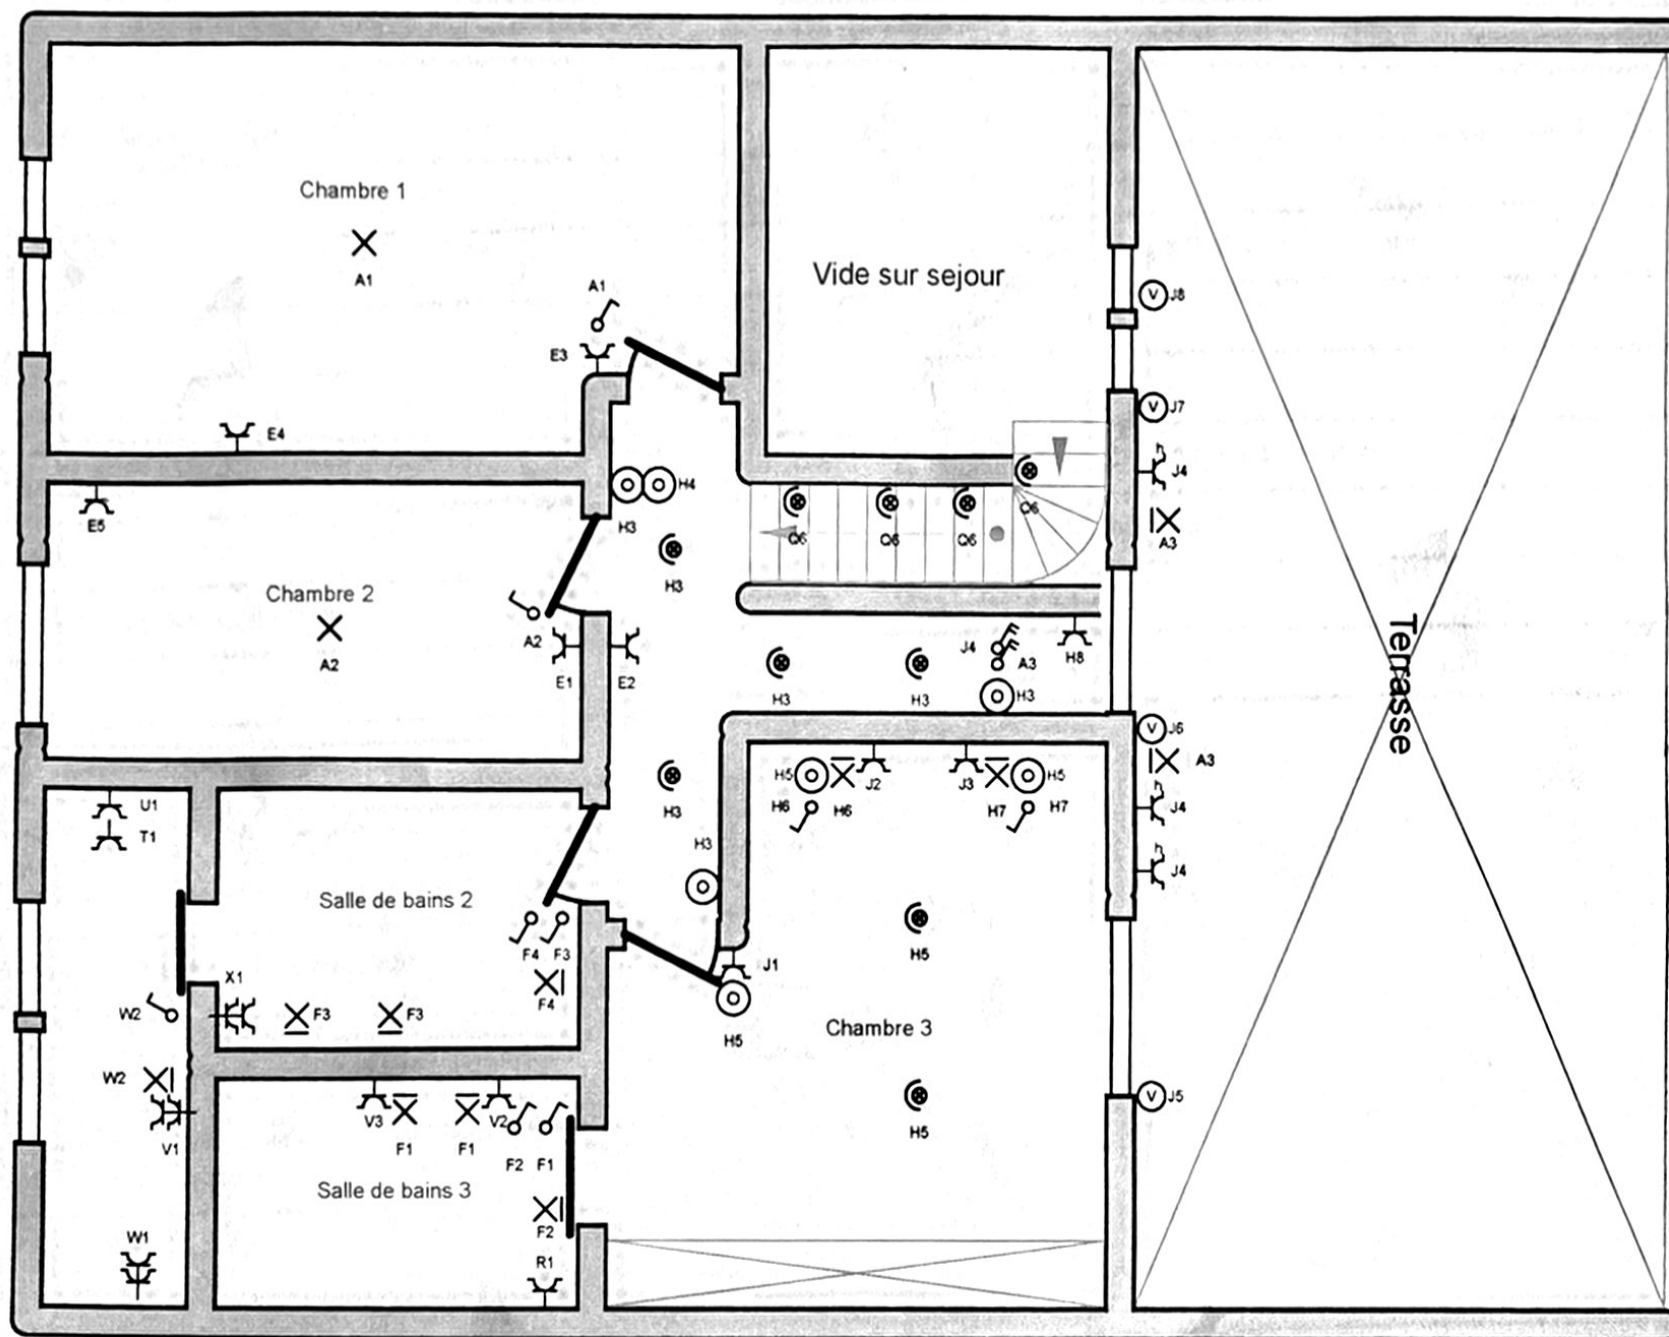

Atlas

Control TVA: BE0472.536.476

Ismael Raoudi

02/726.64.04

www.atlascontrole.be

Adresse de l'installation électrique

Square Georges Marlow 22

1180 Bruxelles

Tél.: -

Fax: -

e-mail: -

Installateur



NASCA
Company

+32465848089

Bergensesteenweg 24/8

1800 Sint-Pieters-Leeuw

Belgique

TVA : BE079 884 8448

ING IBAN : BE40 3631 6889 7363

nascacompany2023@gmail.com

p. 5/6

Schéma de posi

Date: 05-06-24

3 x 230V ~ 50Hz

nascacompany2023@

A:	Lumieres Chambres 1, 2, Lumieres Terasse
B:	Lave-Vaisselle
C:	Prises, Lumieres Salon, Bureau
D:	Reserve
E:	Prises Chambre 1, 2
F:	Lumieres SBD 2, SDB 3
G:	Reserve
H:	Lumieres Entree, Salon, Hall nuit,
I:	Four
J:	Prises Chambre 3, Prises Terasse
K:	1 Prise Services Cuisine, Prises Salon,
L:	Hotte, Prises Services Cuisine
M:	Lumieres Wc, Dressing, Libraire, Hall, Cuisine, Salle a manger
N:	Induction
O:	Frigo
P:	Prises Services Cuisine

Q:	Prises Salle a Manger
R:	1 Prise SDB 3,
S:	Prise, Lumieres Sdb 1, Prises Libraire
T:	Sechoir
U:	Lave-Linge
V:	2 Prises SBD 3 , 1 Prise Lavanderie
W:	Prise, Lumiere Chaudiere
X:	Prise SBD 2
Y:	Reserve

Adresse de l'installation électrique

Square Georges Marlow 22
1180 Bruxelles
Tél.: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur



NASCA
Company

+32465848089
Bergensesteenweg 24/8
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgique
TVA : BE079 884 8448

ING IBAN : BE40 3631 5556 7363

nascacompany2023@gmail.com

p. 6/6
Liste des circuits

Date: 05-08-24

3 x 230V ~ 50Hz

nascacompany2023@i