



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olievierslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
 Safety, quality and environmental services

C 2

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 88 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Real. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLESIEDEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verstalg nr.: 100925-15-16-11-13 Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken: Gegevens: Installatie: Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: Naam, Voornaam:
 Adres: W. de W. 444-456
 Ident. Kaart nr.: Post nr. + stad: Etterbeek
 BTW nr.: BE 439.541.531 Tel: 1

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271 bis Woonerfheid
 Art 271 mobiel tijdelijk

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN <u>542448560004915886</u> <input type="checkbox"/> EAN niet meegegeven <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst kWh meter nr. <u>5024248</u> Meterstand dag: <u>5.2.2</u> nacht: <u>5.2.6</u> <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter: Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 nr.: Meterstand:
Gegevens installatie	Nominale spanning: <input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input checked="" type="checkbox"/> 3x400V Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input checked="" type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 Voedingleiding hoofdbord: <u>4 x 1.5 mm²</u> mmt - Type: <u>hvbh</u> Type aardelektrode: <input checked="" type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / beal
Beschrijving installatie	Algemene differentiaalstroominrichting: <u>23 A 1.202 mA</u> Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstrombanen: <u>9</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Richtstroomkeuring Omrichtstroomkeuring Montages Testen Materialen B-voorname Schema's
 Aardingsweerstand: 2.2 Ω Algemeen isolatieniveau: 102 MΩ Bortstroomtoets Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentiaalstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de besluiten van eventuele opzede; zie Aanzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Vism DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Niht
Inbreuken Bestaande installatie	Aangestelde DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Niht	Naam:
Opmerkingen	Vism:
<input checked="" type="checkbox"/> Niht

Besluiten:

De nieuwe installatie voldoet voldoende aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoende aan het AREI.

De installatie dient op te worden geïnstalleerd te worden voor 2013.10.31


Agentbezoeker: Naam: J. RAUWELS Agent nr.: 115 Datum: 2013.10.1
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s) Einddraadschema(s)

Voor de directeur generaal: Handtekening

De proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangevraagde wijziging te verzamelen.
 De Federale overheidsoverheid economie dient bij ieder orgaan, rechtshandeling of arrestatie te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle eindgebruikers moeten gebelven worden opdat de in overzetting zijde installatie, indien ze in dienst zijn, geen gevaar opleveren voor personen of goederen. Indien bij het nieuw onderzoek, na max. 1 jaar, de overzettingen niet voldoende zijn moet het gebied opnieuw een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die het met het hoog toezicht.

Projet Jourdan : N° 444-451
Ettresbæd

app. : C2

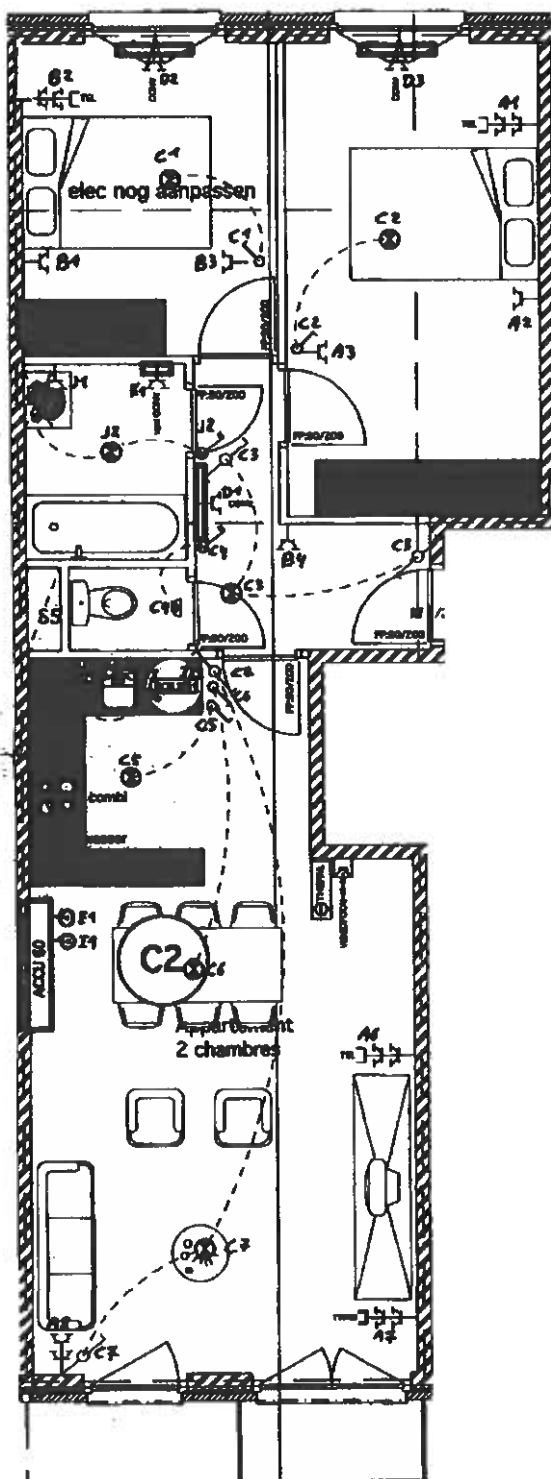

Project Jorden : Wavre steenweg 444-454

Etterbeek

APP. C2

