

Resp. client:
N° commande:
N° client:
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM:
e-mail:



ProKo.: LS01
N° rapport : 5752643
N° rapp. prov.:
Date: 02/03/2022

Client / Mandant :

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visitateur:** 60 MOENS JURGEN
Propriét. / exploit./gestionn.: **Nom:** LOUIS DRAPS **Adresse:** CHEMIN DES COQUELICOTS 1 LINKEBEEK 1630
Installat. / respons. travaux: **Nom:** LOUIS DRAPS **Adresse:** CHEMIN DES COQUELICOTS 1 LINKEBEEK 1630 **T.V.A.:** BE0.400.474.002
Adresse installation: BERNARD DRAPS RUE DES FLORALIES 89 WOLUWE-SAINTE-LAMBERT 1200 **Cabine HT - privée:** NON
Type installation: Appartement P4, 4e étage P **Appareil/Install. ID:** APP P4
EAN nr.: inconnu **Fournisseur:** SIBELGA **Compteur:** 2382691 **Compteur nuit :**

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres tension.
Type: visite de contrôle libre ancienne installation domestique (chap. 8.4.3) **Dérogation partie 8 livre 1:** appliqué
Date: 02/03/2022 **Contrôle suivant dans** 300 mois, ou avant le 31/03/2047 **Date installation:** avant 01/10/1981 + entre 01/10/1981 et 01/06/2020 + après 01/06/2020
Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau souterrain **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** -
Tension nominal: 1 x 230V **Protection max.:** 63A **Protection princip.:** aut. 2p 63A **Interr. princip.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** VOB **nombre conduct.:** 2 **section:** 16 mm²
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** - **nombre conduct.:** - **section:** - mm²
Electrode de terre: **type:** barres **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: **général:** 2p 63A/30mA **supplémentaire:** 2p 63A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe références:
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre **État du matériel fixe ou - à pose fixe:** en ordre
Ne sont pas encore placés: cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz compteur d'eau luminaires
Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle principale supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 10

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 2 MOhm **Résistance de dispersion:** 8 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotential:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées


N Néant.

I Néant.

CONCLUSION

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**. Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.


Pour le Directeur Technique,



Jurgen Moens
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRESLisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

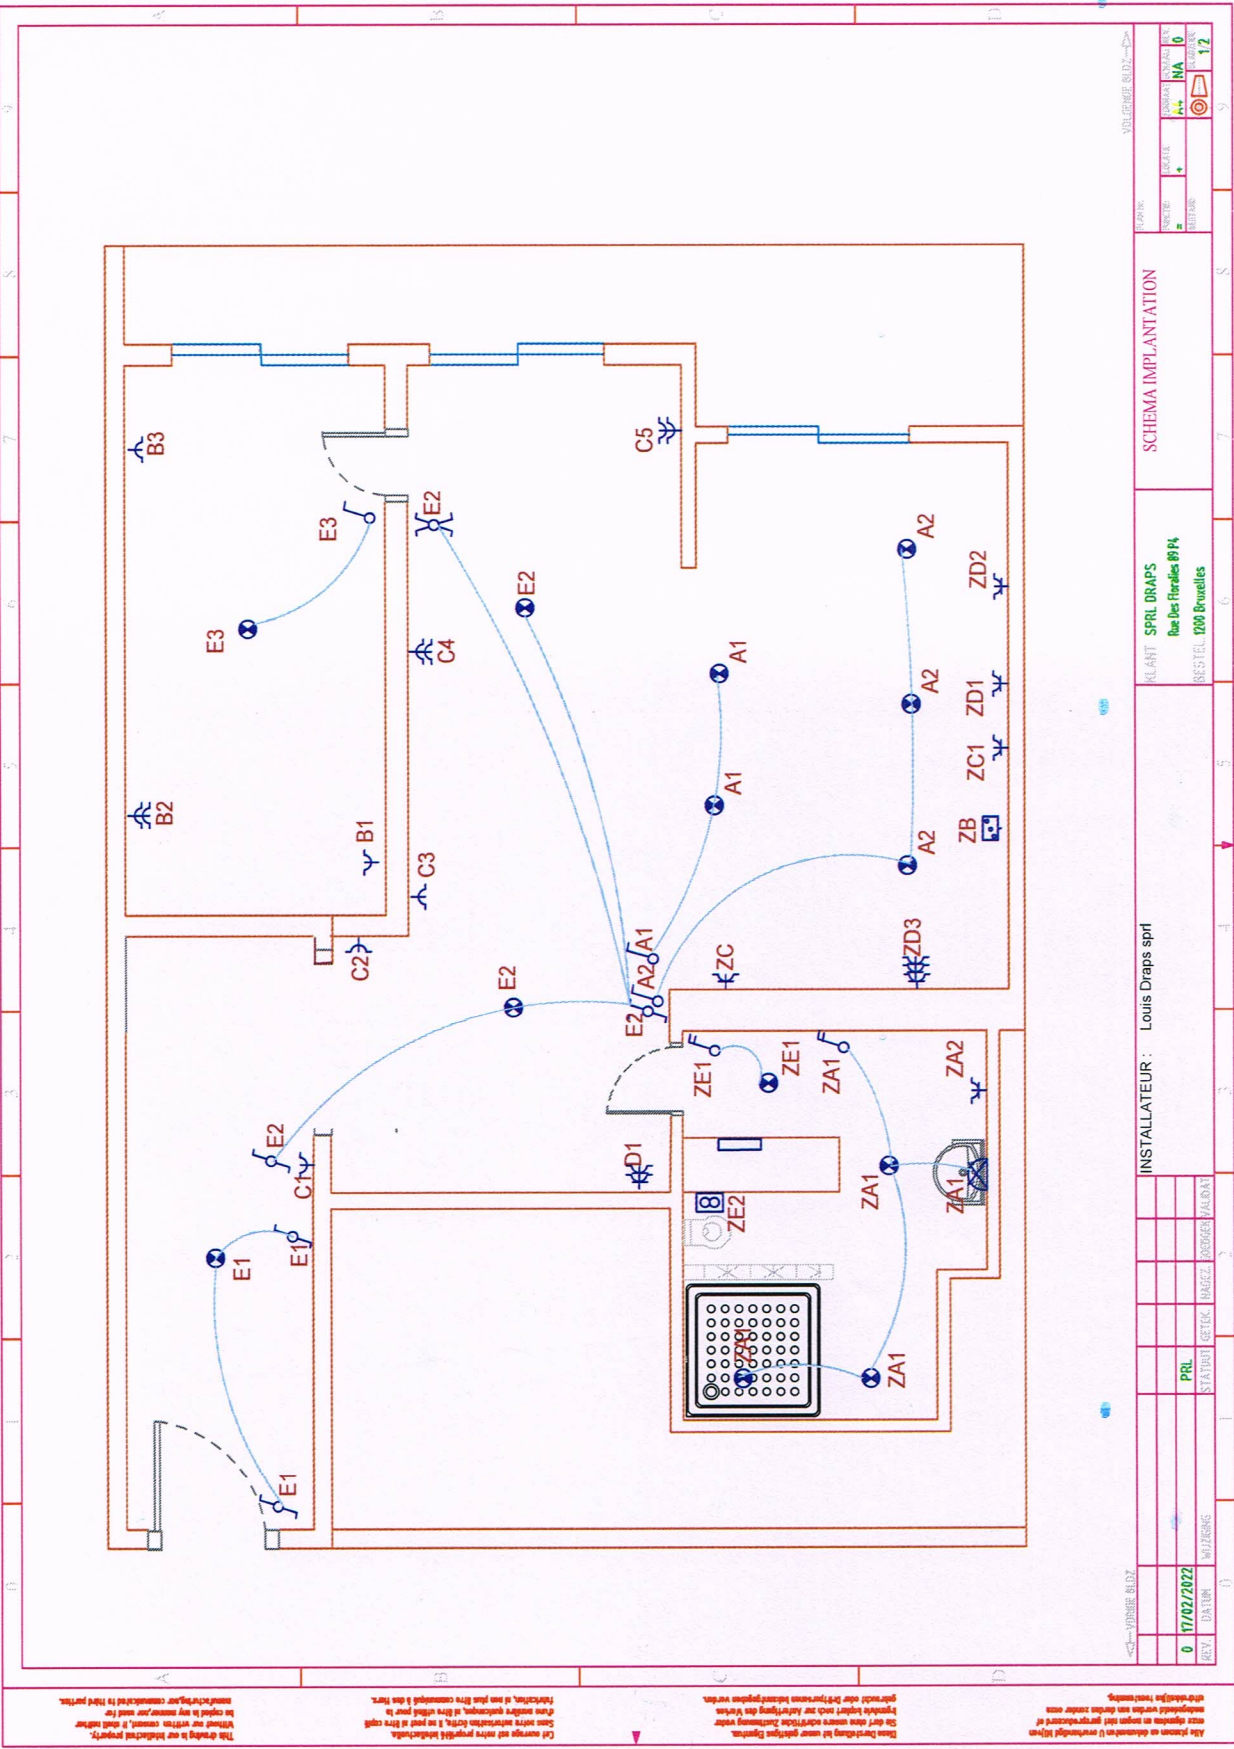

This drawing is our intellectual property. It shall not be copied or reproduced in any form without our written consent. It shall remain confidential and its use for any other project is strictly prohibited. It is not to be used for any other project.

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans notre consentement écrit est formellement interdite. Il ne doit pas être utilisé pour un autre projet.

This drawing is our intellectual property. It shall not be copied or reproduced in any form without our written consent. It shall remain confidential and its use for any other project is strictly prohibited. It is not to be used for any other project.

This drawing is our intellectual property. It shall not be copied or reproduced in any form without our written consent. It shall remain confidential and its use for any other project is strictly prohibited. It is not to be used for any other project.

PROJET	SCHEMA IMPLANTATION
DATE	17/02/2022
REVISION	0
SCALE	1/1
PROJECT	SPRL DRAPS Rue des Filandres 89 PA
CLIENT	RESTEL 1700 Bruxelles
DESIGNER	MA
CHECKER	0
DATE	12

INSTALLATEUR : Louis Draps sprl

REV	DATE	DESCRIPTION
0	17/02/2022	STATUT: GETEC, MARQUE, ABOUSCH, ABADAT

PLAN: SCHEMA IMPLANTATION

CLIENT	SPRL DRAPS
CLIENT	Rue des Filandres 89 PA
CLIENT	RESTEL 1700 Bruxelles

REV	DATE	DESCRIPTION
0	17/02/2022	STATUT: GETEC, MARQUE, ABOUSCH, ABADAT

INSTALLEUR : Louis Draps sprl

PROJET	SCHEMA IMPLANTATION
DATE	17/02/2022
REVISION	0
SCALE	1/1
PROJECT	SPRL DRAPS Rue des Filandres 89 PA
CLIENT	RESTEL 1700 Bruxelles
DESIGNER	MA
CHECKER	0
DATE	12

