

Registre n°: 8464-1 Scellé n°: 1
ADRESSE DE L'INSTALLATION: 1000 de la Biandrie 24/5
Bruxelles
PROPRIÉTAIRE: M. Royen
Adresse: r. de la Biandrie 24/5 1000 Bxl
DEMANDEUR: idem
Adresse: idem
INSTALLATEUR: idem
Adresse: idem
TVA ou CI: 083 007 07 21 M

DISTRIBUTEUR: Sibelgas Compteur n°: 1382996 Index: 0.1751,6

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: B0840 - Mesureur d'isolement n° SGS: B0840 - Mesureur de continuité n° SGS: B0840
Schéma liaison à la terre: TT - TT Installation: Domestique (RGIE art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902
Date du contrôle: 19-1-2005 Industrielle (RGIE art. 87/88-89) TEC EE 201 - 202 - 902
Y a-t-il nécessité de zoner: Non / Oui (TEC EE 511-512)

Type de contrôle: examen de conformité ~~avant mise en usage~~ (RGIE art. 270) (~~Prescriptions distributeur~~)
~~visite de contrôle périodique~~ (RGIE art. 271) (RGPT art. 262) (~~Prescriptions distributeur~~)
~~visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur~~ (RGIE art. 270) (~~Prescriptions distributeur~~) (Information importante au verso)

Type d'installation: ~~Existant~~ - Nouvel - ~~Extension~~ - ~~Modification~~ - ~~Temporaire~~ - ~~Châssis~~
Type locaux - compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, ~~autres~~), compteur de ~~chauffier~~ "domestique", parties communes d'une installation résidentielle, 18-de-dcs arrêté

Début des travaux: fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: Oui - Non
Raccordement: Tension: 230 V AC-BC; Protection raccordement: Existante: 25 A - Prévue: A
Câble alimentation tableau principal: 4 x 6 (exist) mm², type: VKB; Inter. général DPCDR 40A, type: A

Type électricité de terre: seule - ~~barres~~ - piquets - conducteur horizontal
Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 18 + 18; $R_0 =$ 20 Ω R_i tot = 732 M Ω
DESCRIPTION: Voir schéma en annexe départ

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)	ΔI_n (mA)
<u>40 IV</u>	<u>3000</u>	<u>300 gen</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
<u>40 IV</u>	<u>3000</u>	<u>300 appart</u>

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)	ΔI_n (mA)
<u>25 IV</u>	<u>3000</u>	<u>30</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
		<u>lessivasse</u> <u>sdb</u>

- Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: Oui - Non.
- Les protections installées contre les surintensités sont adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Oui - Non.
- Existe-t-il des ~~salles de bain~~ - lessiveuse - salle d'eau - lave-vaisselle - séchoir - boiler - salle de douche: Oui - Non.
- Eclairage TBTS placé: Oui - Non. OSram "seuls"
- Chauffage électrique placé: Oui - Non.

INFRACTIONS CONSTATÉES - REMARQUES - NOTES:

rien

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.
L'installation est conforme seul à la norme de 19 (voir verso). Le DPCDR général est était plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - ~~les~~ personnes intéressées.
L'installation n'est pas conforme: Le DPCDR est était plombé.
L'installation doit être vérifiée avant le 19/1/2030 (Art. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante.
L'installation peut être mise en service.
L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées.
L'installation peut peut pas être mise maintenue en service.

L'AGENT VISITEUR:
N° + nom + signature
Contrôle par: Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum: 19-1-2005
Approbation: W. B.

NOM - FONCTION/QUALITE:
Vu agent à la date ci-dessus
ROYEN
Feuillet n° 108301

VISA DU DISTRIBUTEUR:
DATE: 19-1-2005

Propriété de [REDACTED]
24, rue de la buanderie
1000 Bruxelles

INSTALLATION ELECTRIQUE REPARTITION DES CIRCUITS

A Eclairage séjour

B Eclairage îlot cuisine + couloir + chambre + WC

C Prises séjour coté jardin + éclairage salle à manger
+ moteur

D Prises séjour côté cour

E Prises Hall de nuit + chambre + chaudière

F Prise cuisine + éclairage évier


G Prise four

H Prise machine à laver

I Prise frigo + prises et éclairage salle de bain +
éclairage extérieur

PROPRIÉTÉ DE
RUE DE LA BANDE, 24
1000 BRUXELLES

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
SCHEMA DE POSITION 1

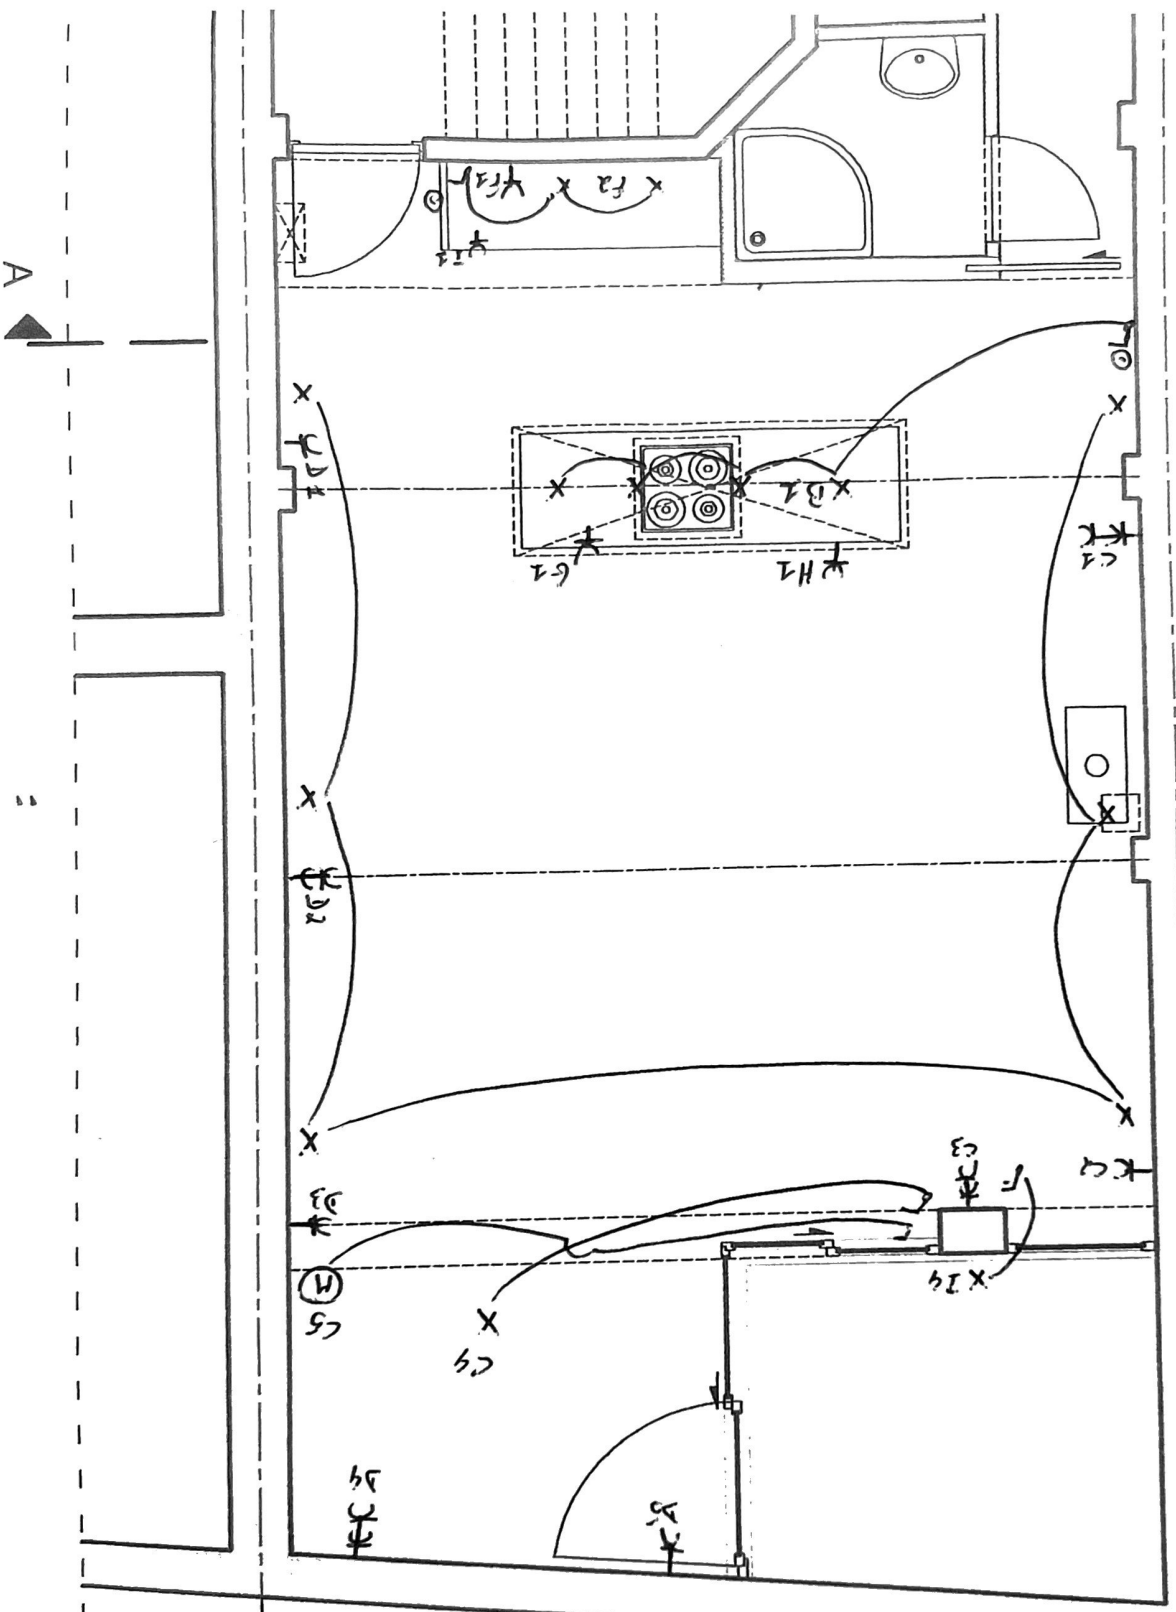

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum 10-1-2015
Agent 246 W. Beirker


A

B

OFFICINE DE
RUE DE LA GUNLIERIE, 24
1000 BRUXELLES

INSTALLATION ELECTRIQUE
SCHEMA DE POSITION 2

A'

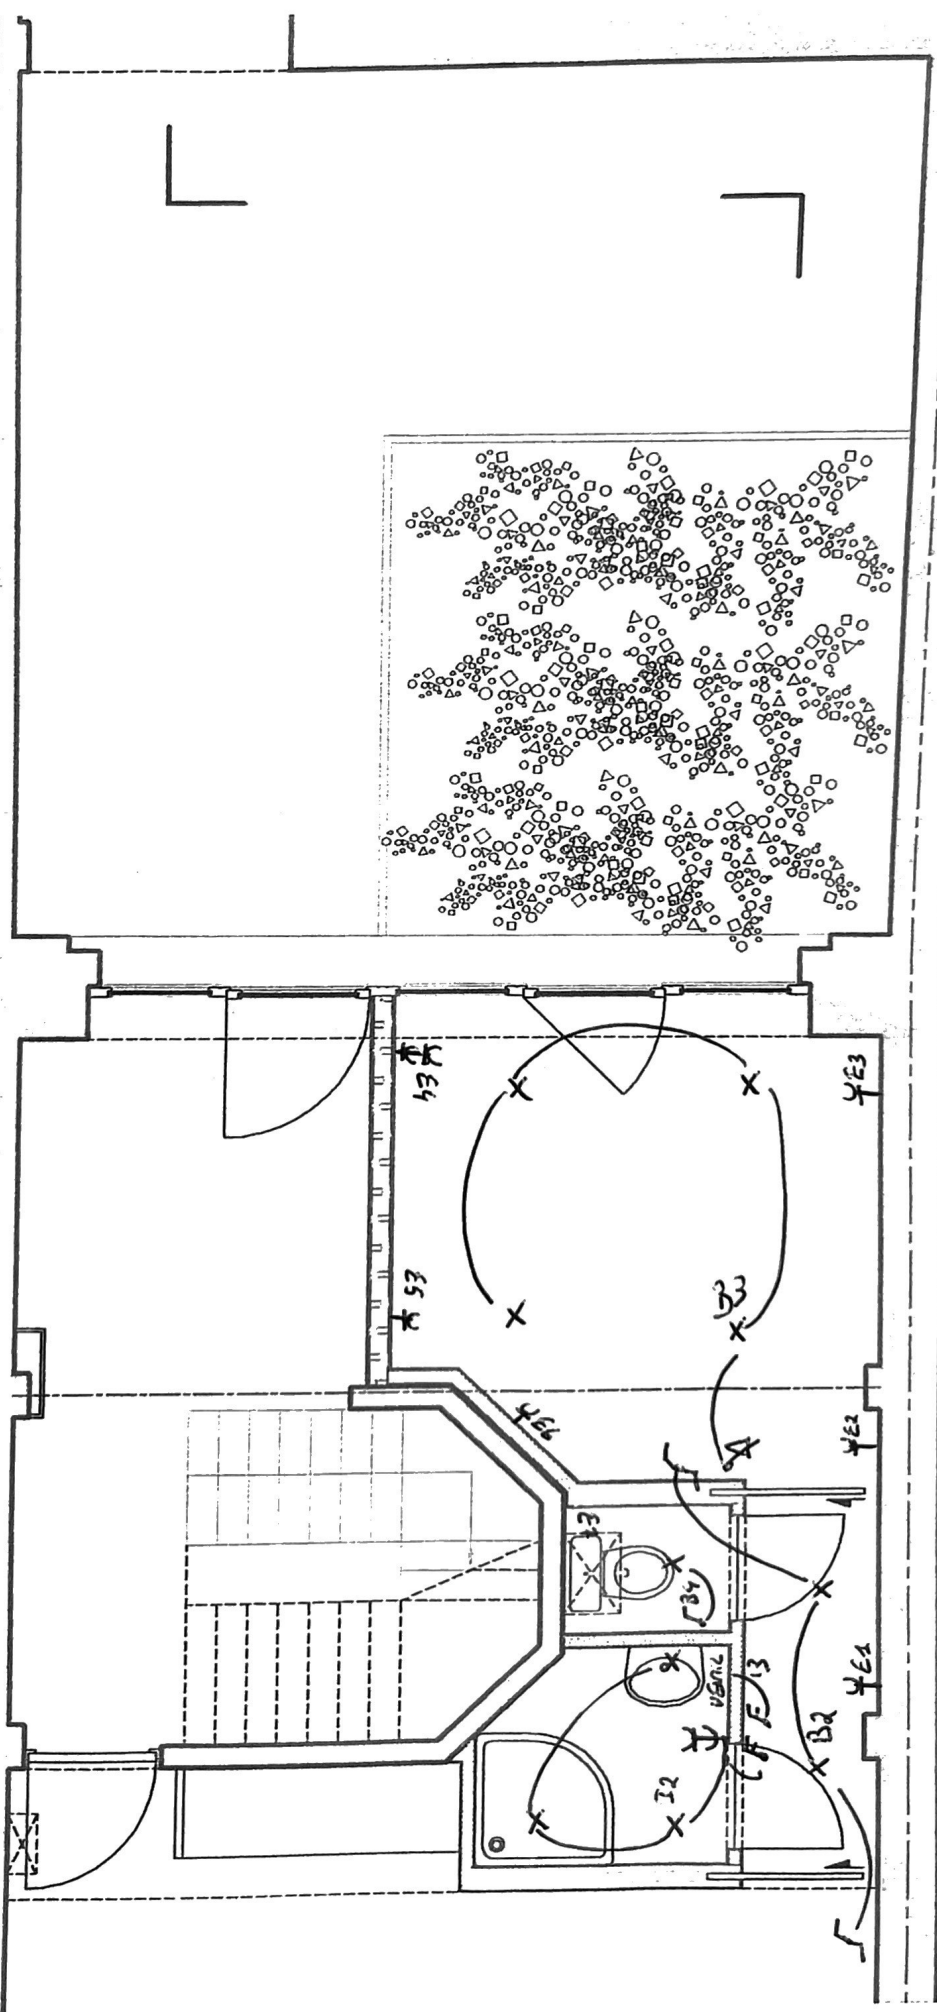

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum 18-1-85
Agent 246 W. Beinker

A

PROPRIÉTÉ
RUE DE LA BOANDERIE, 24
1000 BRUXELLES

INSTALLATION ELECTRIQUE SCHEMA UNIFILAIRE

